


TELEFUNKEN  
ADAGIO 53W

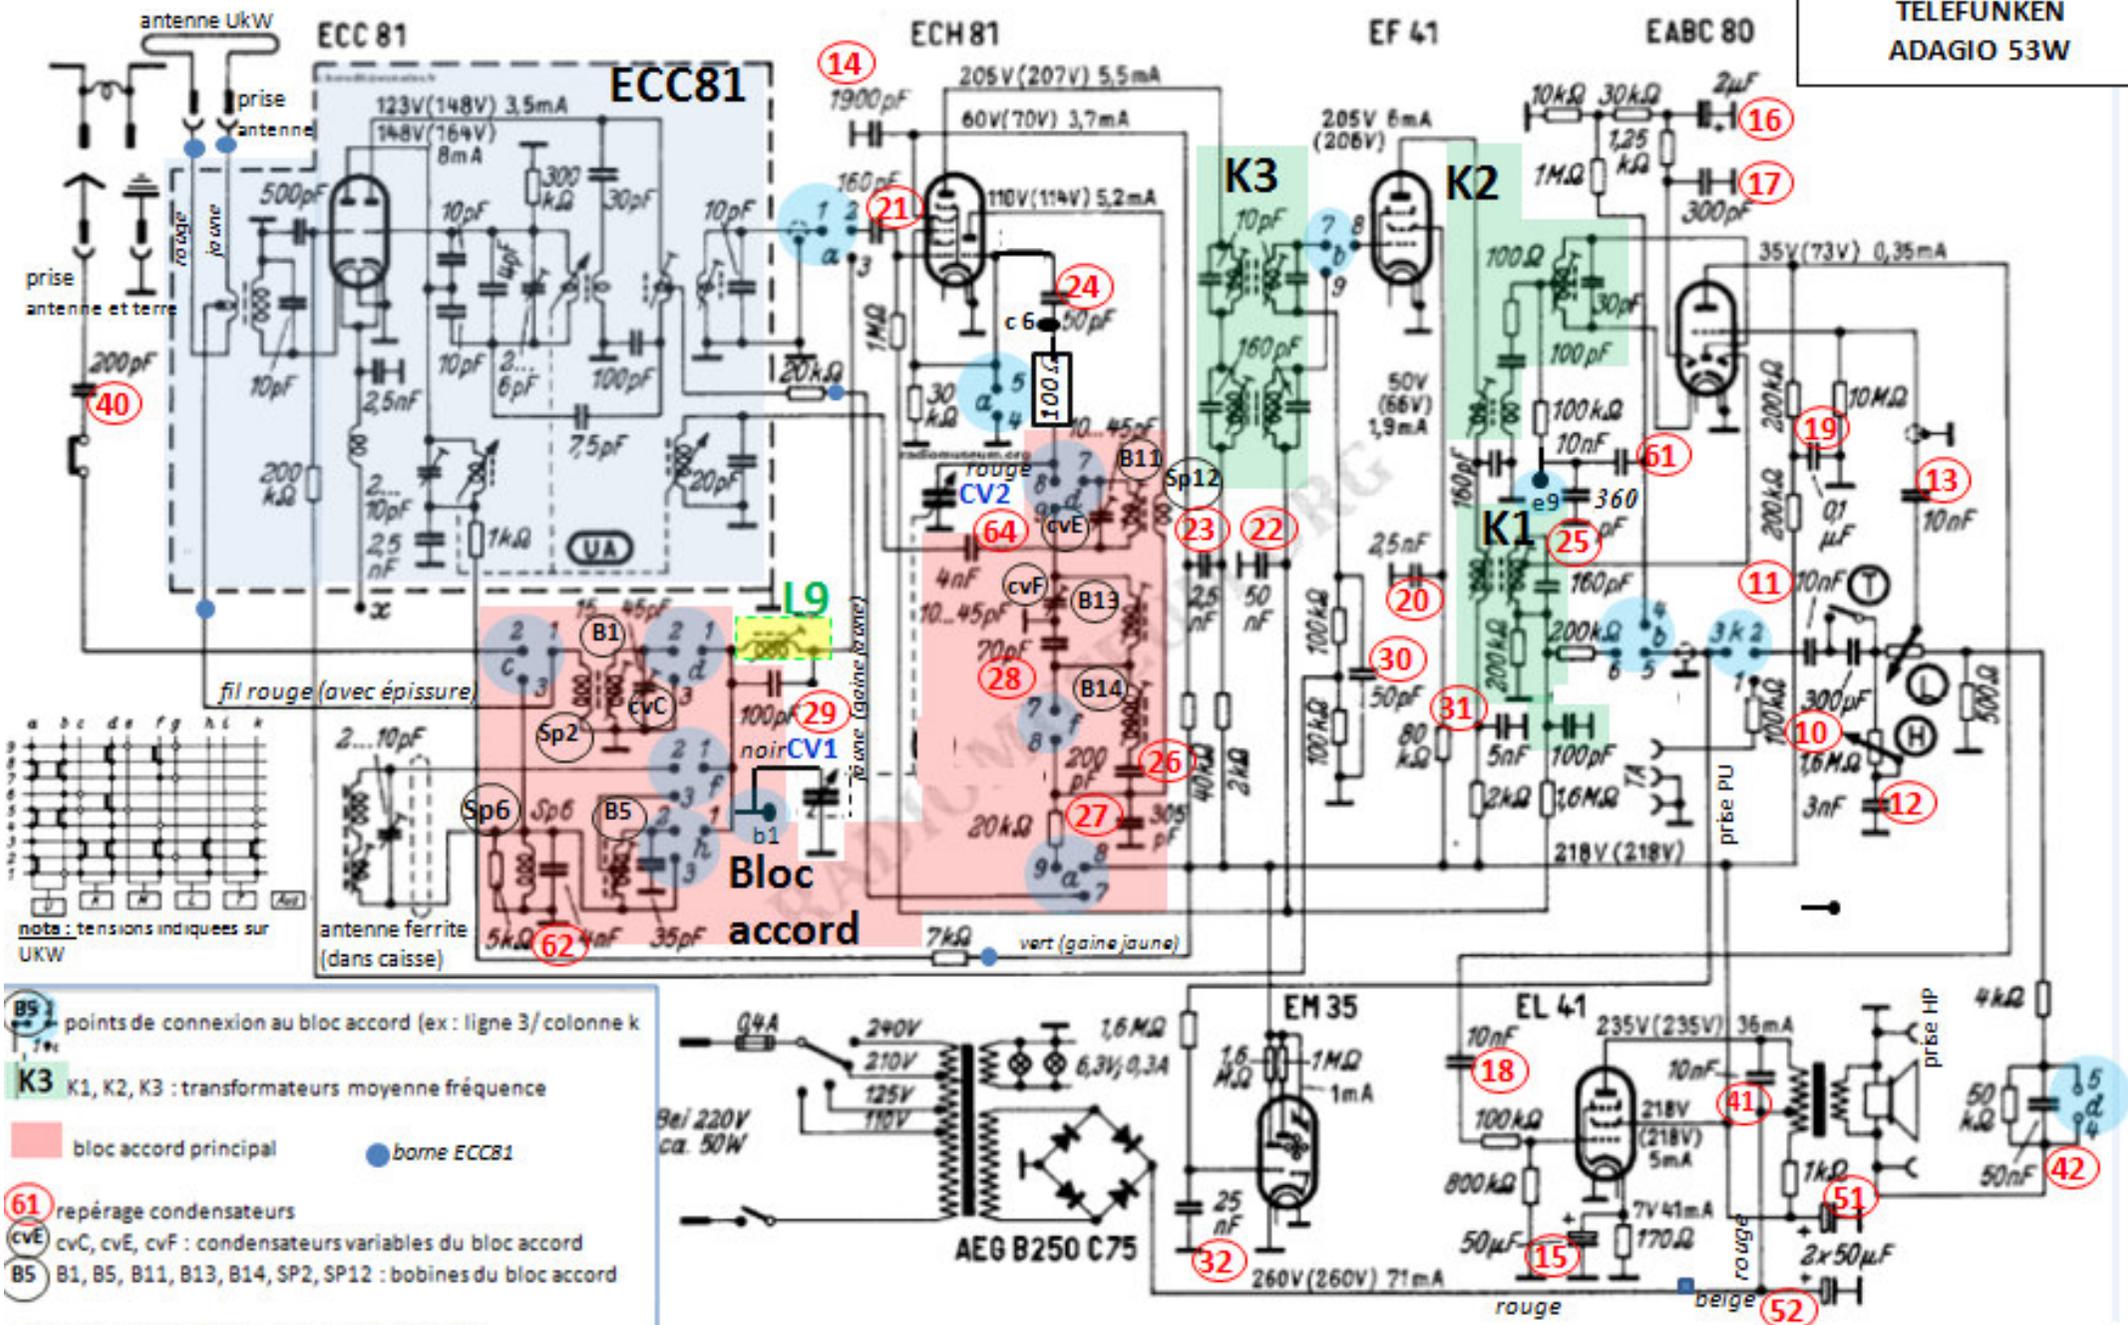

note : tensions indiquees sur UKW

- B5** points de connexion au bloc accord (ex : ligne 3/ colonne k)
- K3** K1, K2, K3 : transformateurs moyenne fréquence
- bloc accord principal
- borne ECC81
- 61** repérage condensateurs
- CV** cvC, cvE, cvF : condensateurs variables du bloc accord
- B5** B1, B5, B11, B13, B14, SP2, SP12 : bobines du bloc accord
- L9** bobinage situé sur la chassis (à côté du CV)

Nota : les capacités et résistances situées dans les transformateurs moyenne fréquence (K1, K2, K3), et non repérées, ne sont pas accessibles