

PHILIPS

SERVICE DOCUMENTATIE

BX 433 A-02

1954.


Dit apparaat is behoudens de ferroceptor volkomen gelijk aan de BX 433 A.

De M.G. en L.G. hebben elk een aparte staafantenne gekregen.

Staafantenne M.G. S6, S6a A3 118 35.0

Staafantenne L.G. S7, S7a A3 118 36.0



Bij het afregelen van de ontvanger worden niet alleen S6 en S7 afgeregeld doch S6a en S7a eveneens.

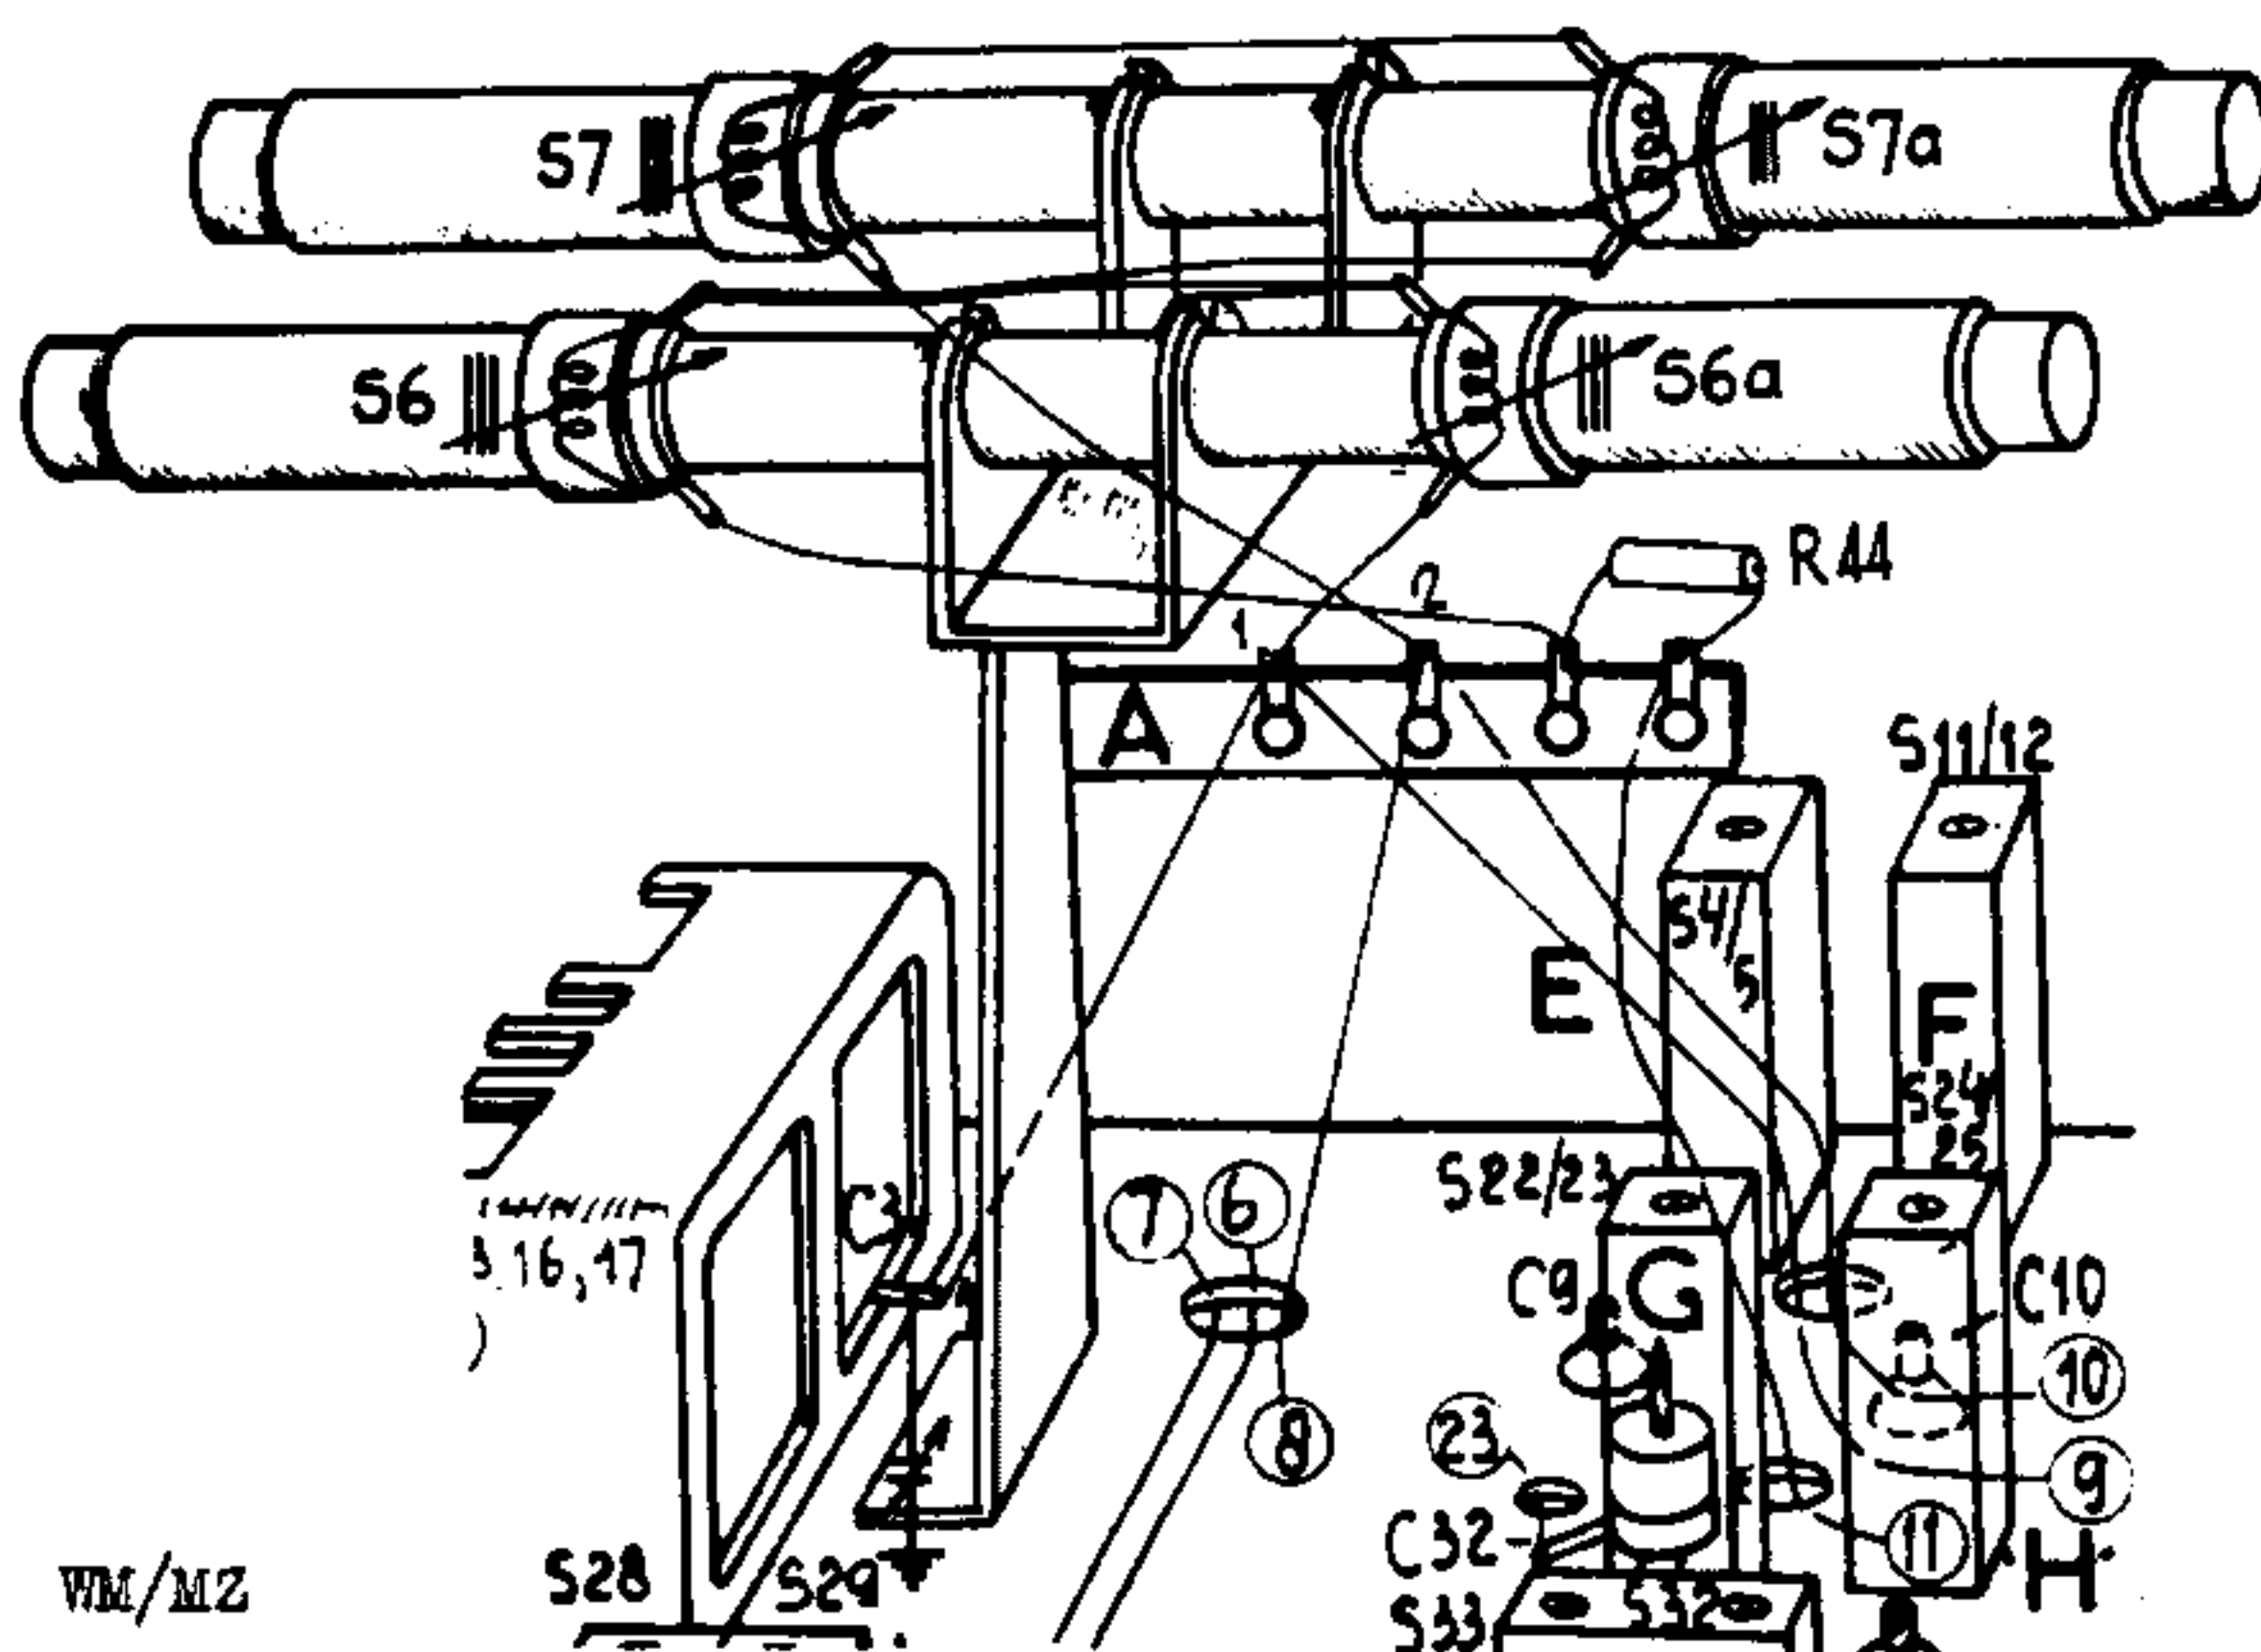

WM/MZ

In Nederland gedrukt.


R 15388

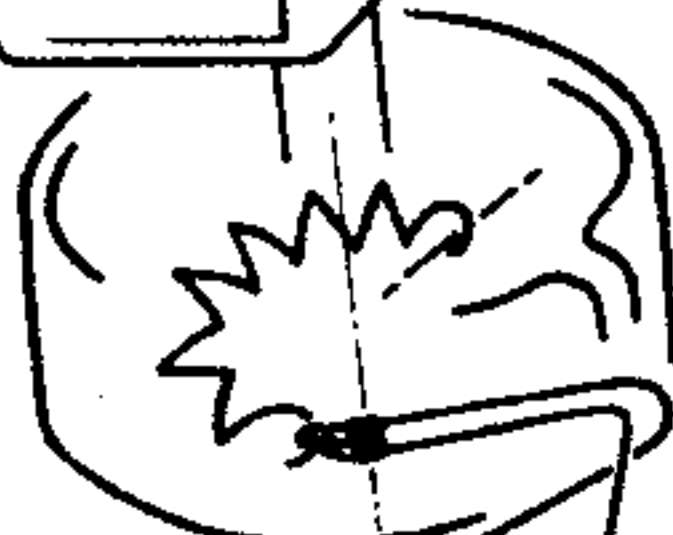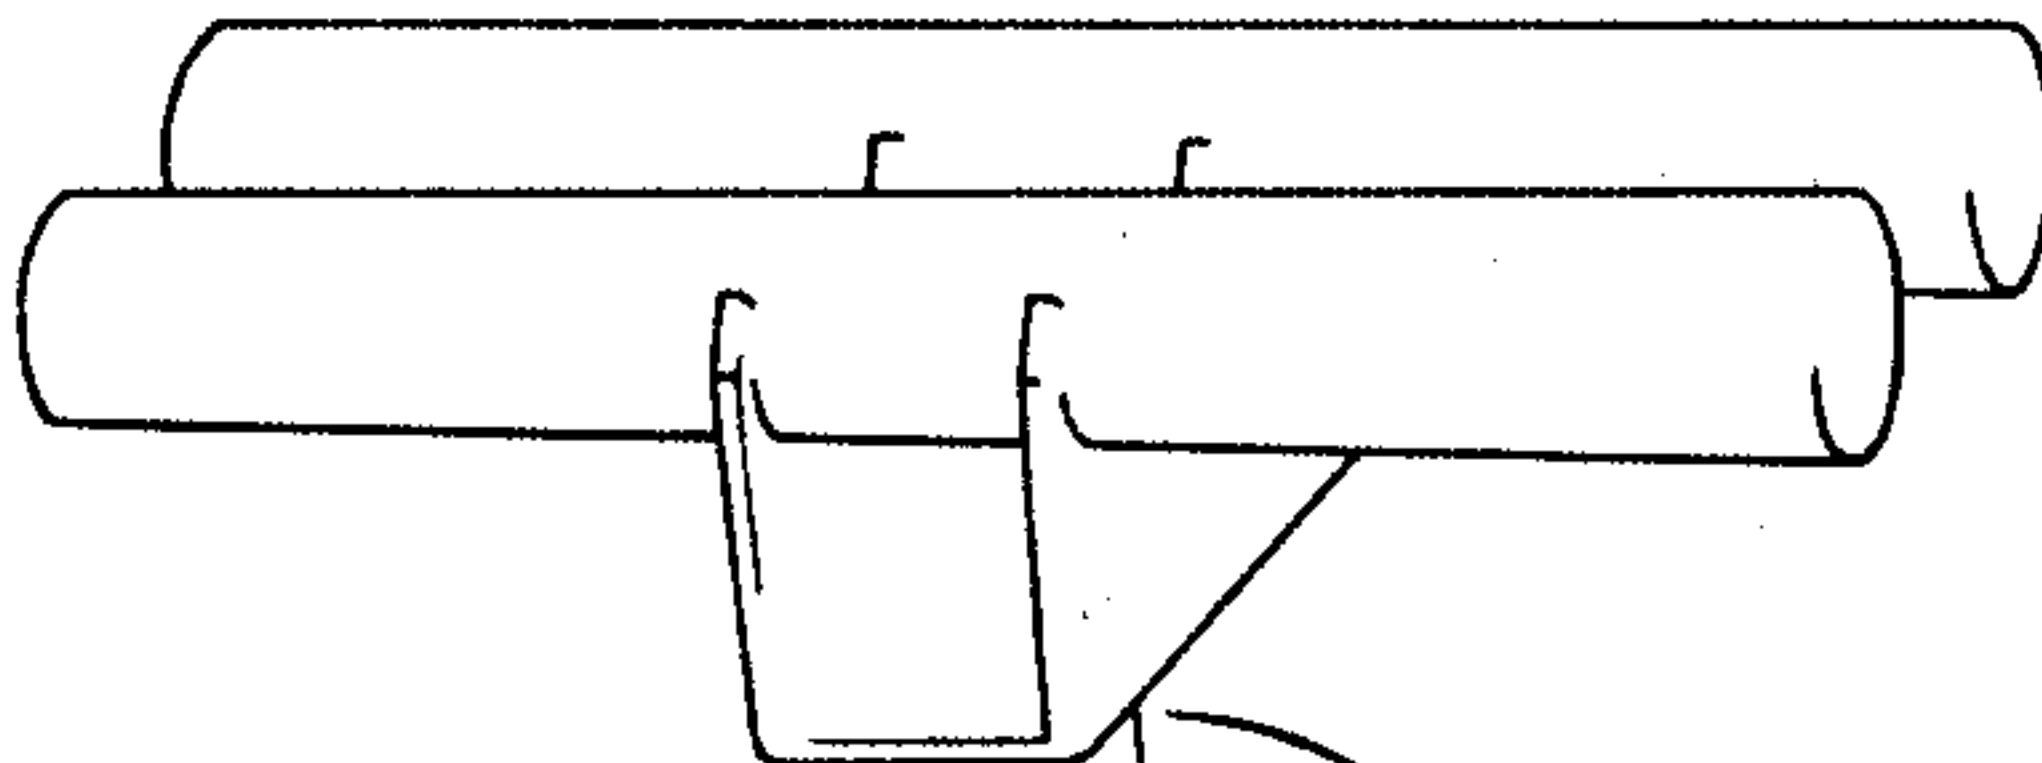

L-541

C 39

SKL C13

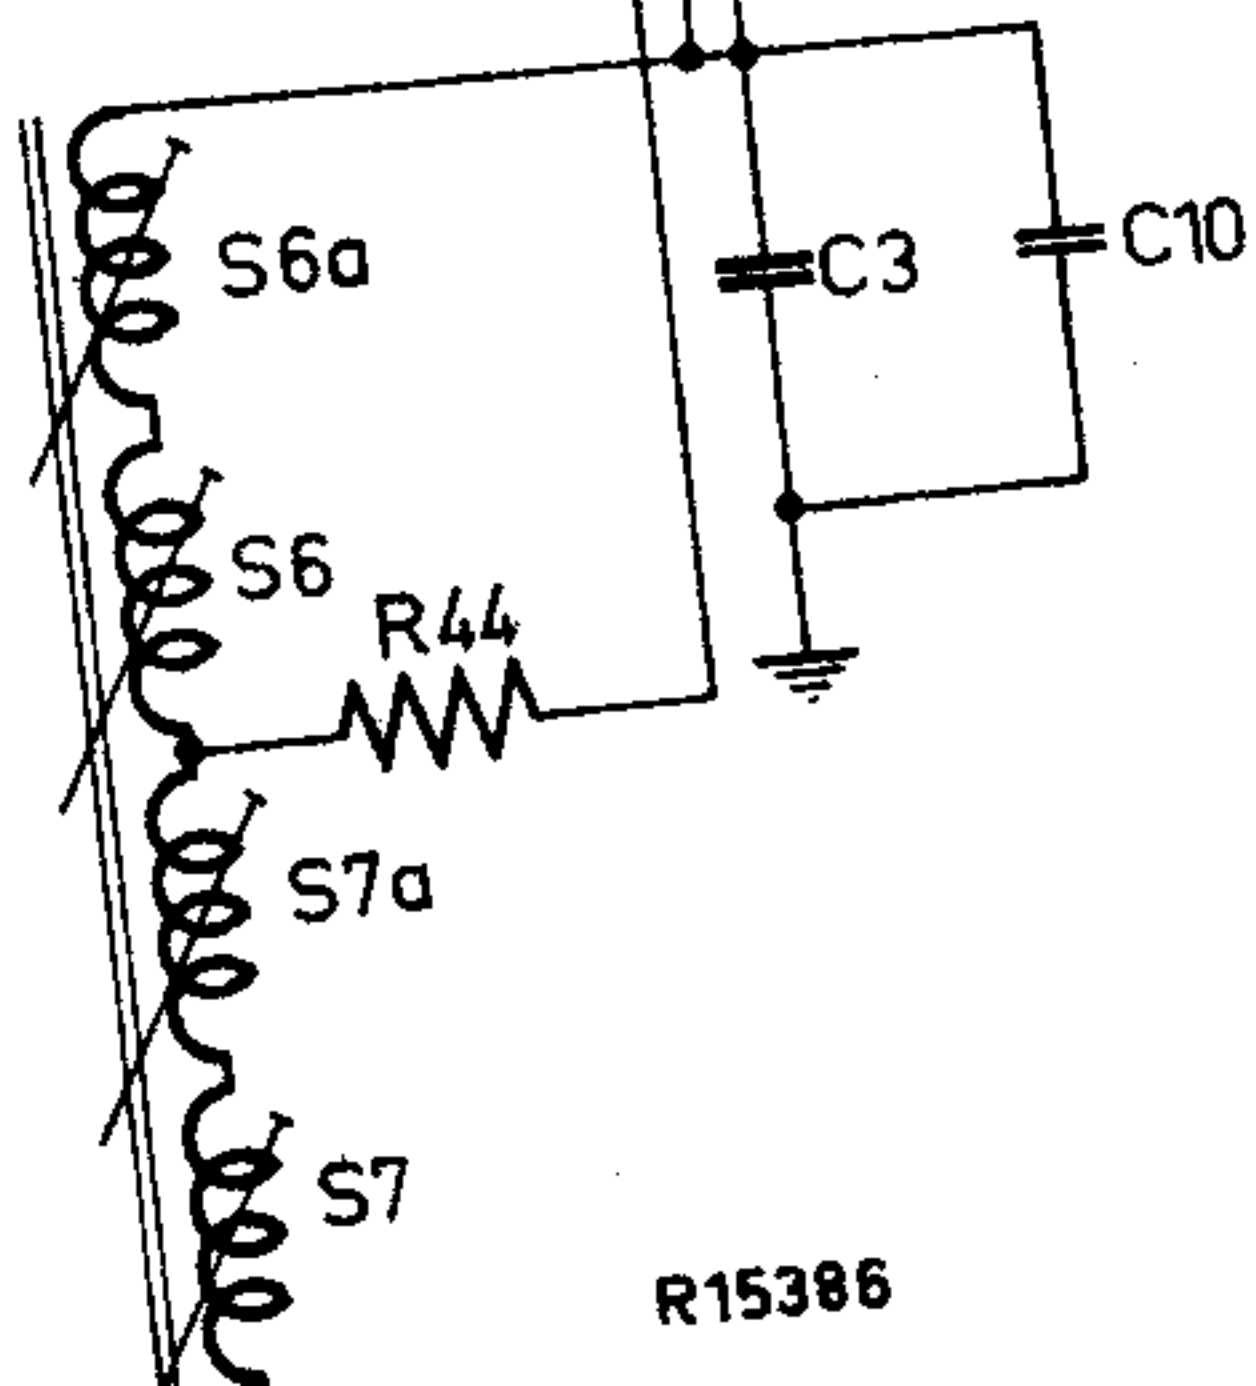

R15387

R15386