

Положения соединительной планки при радио-приеме

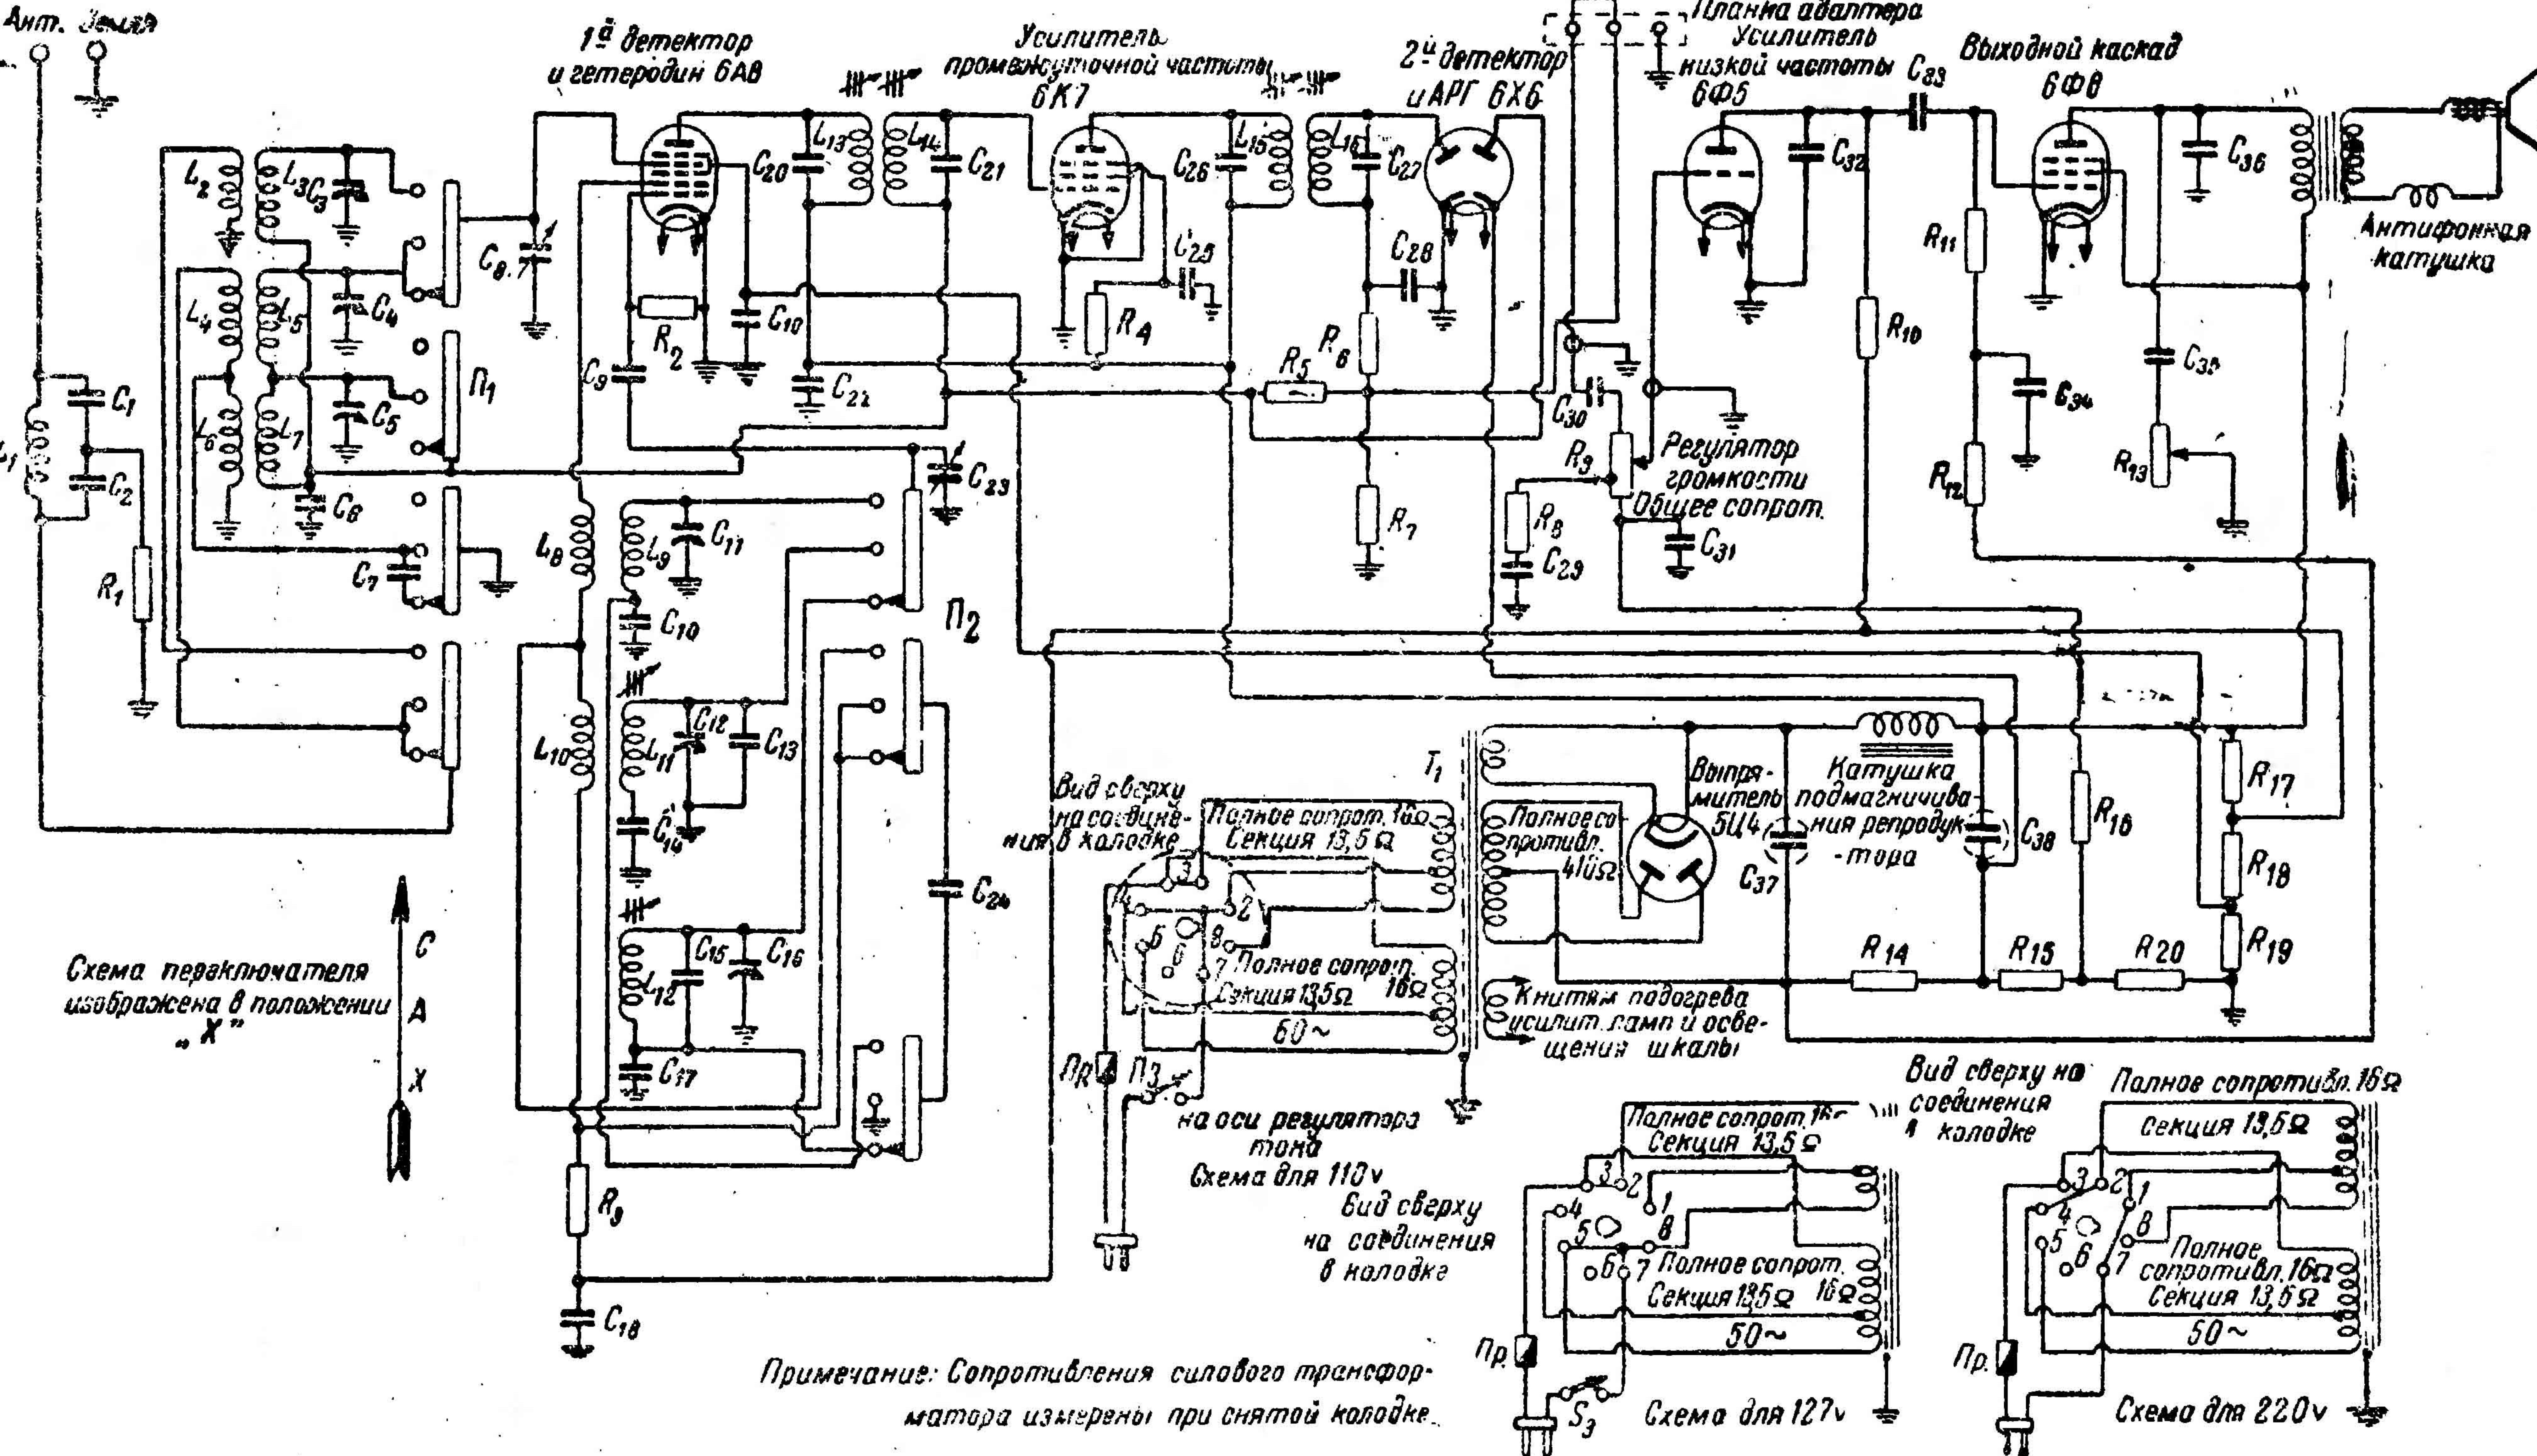


Схема переключателя изображена в положении "X"

Примечание: Сопротивления силового трансформатора измерены при снятой колодке.

Рис. 2