


BØLGELÆNGDEMSKIFTER VIST I STILLING KB II.
 ALLE IKKE MÆRKEDE MODSTANDE TYPE SBT.
 STRØM- OG SPÆNDINGSMÅLINGER ER UDFØRT MED UNIVERSALINSTRUMENT, 40.000 Ω/V

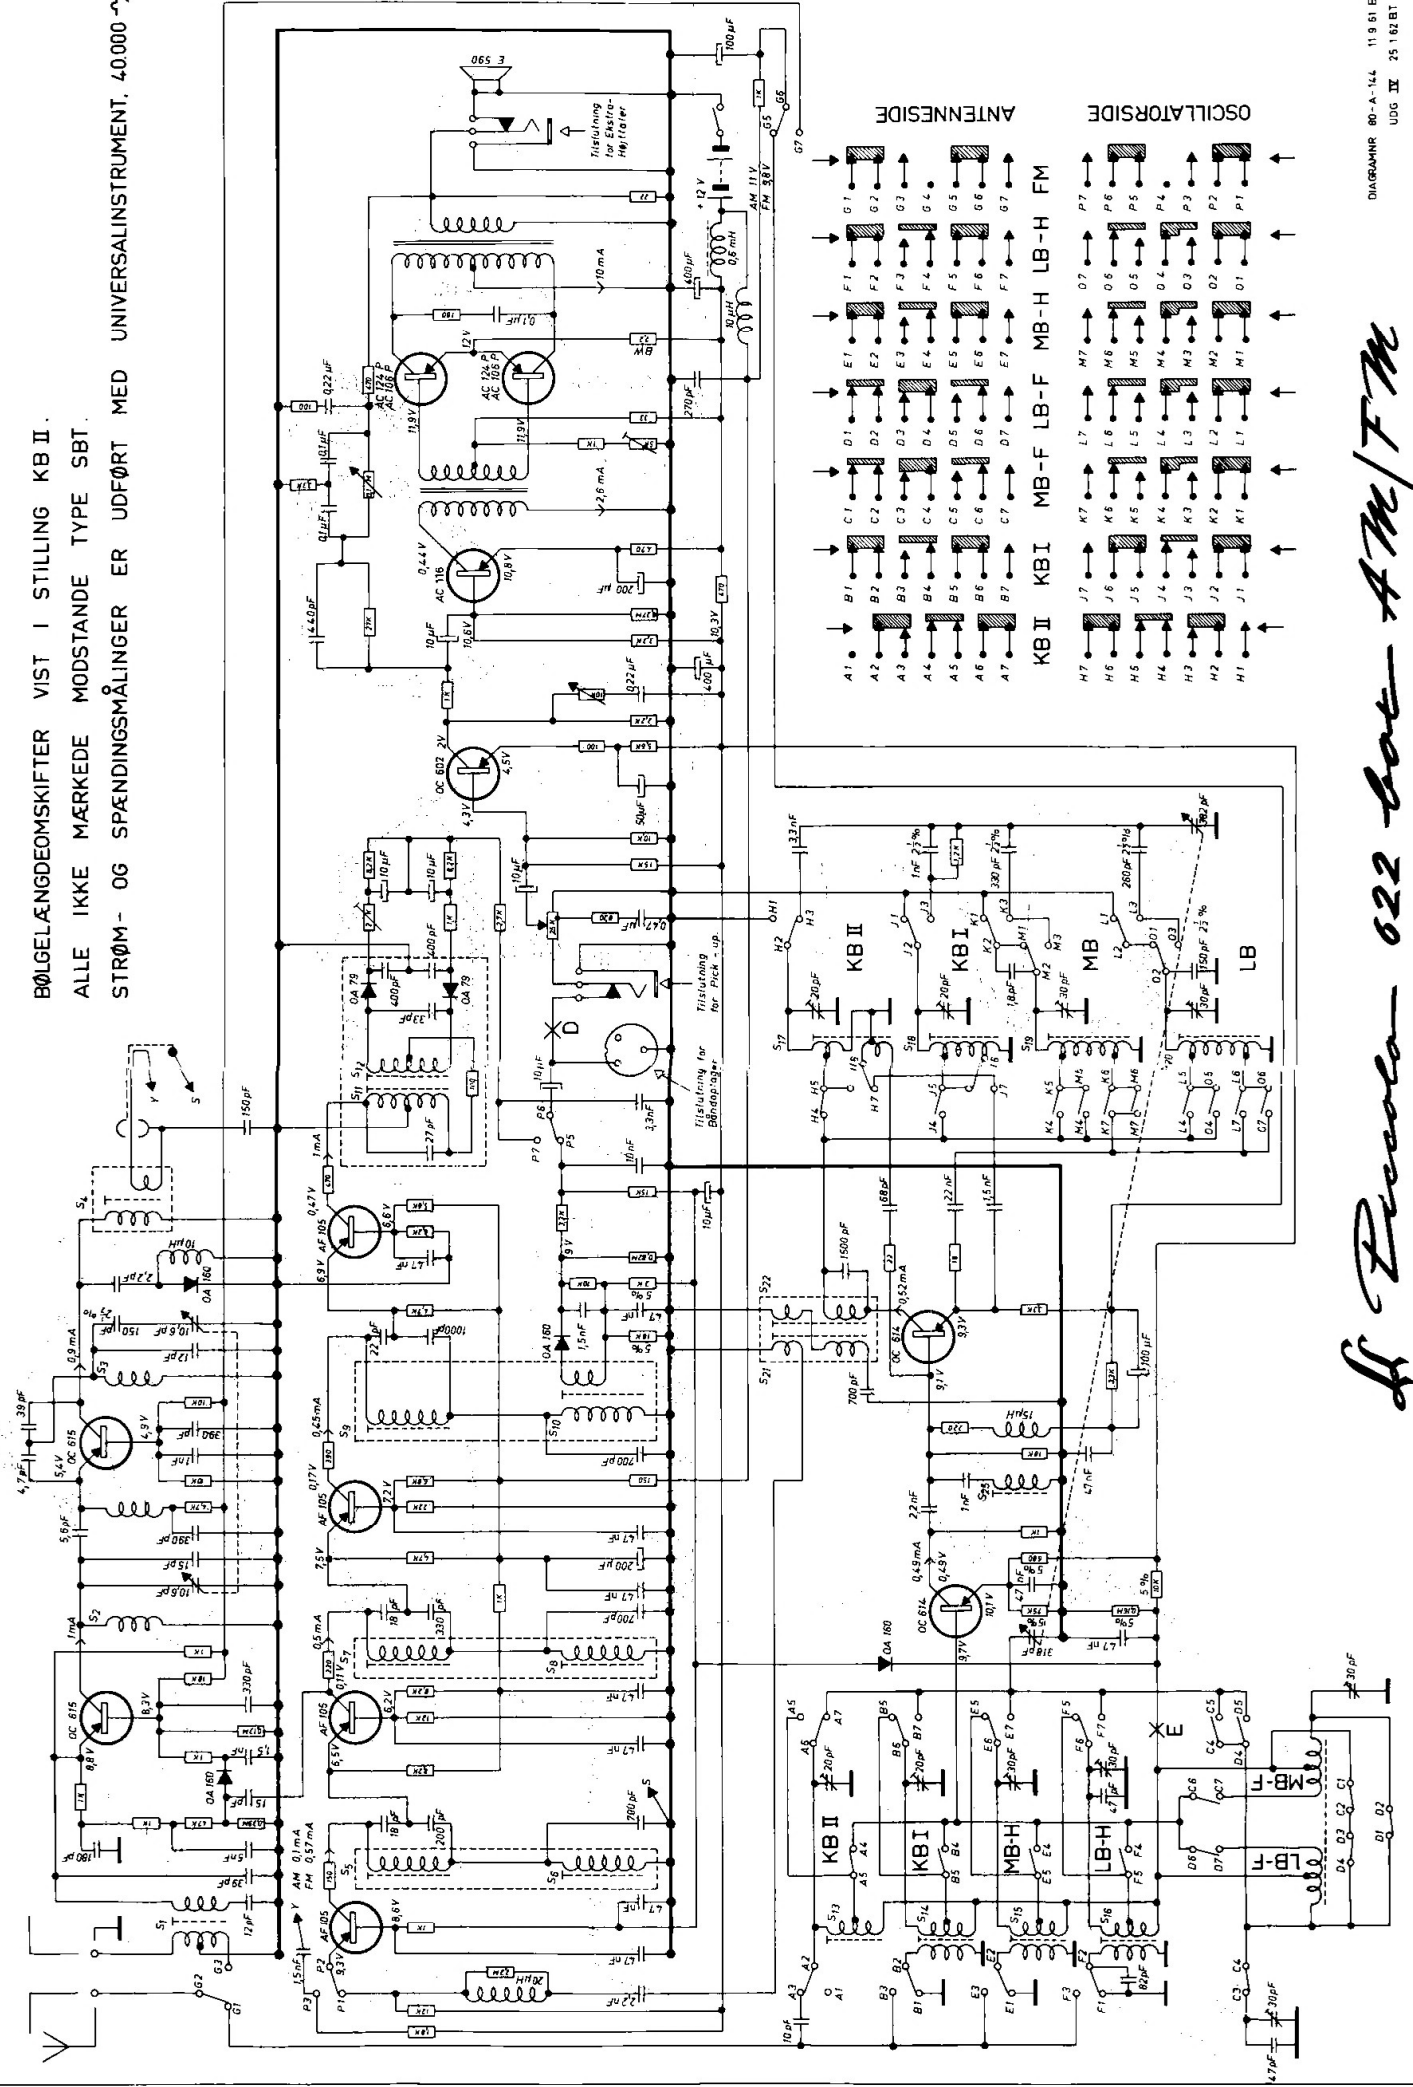

A. Pizzola 022-bat-A M/F M