


GRUPPO A.F. 2742

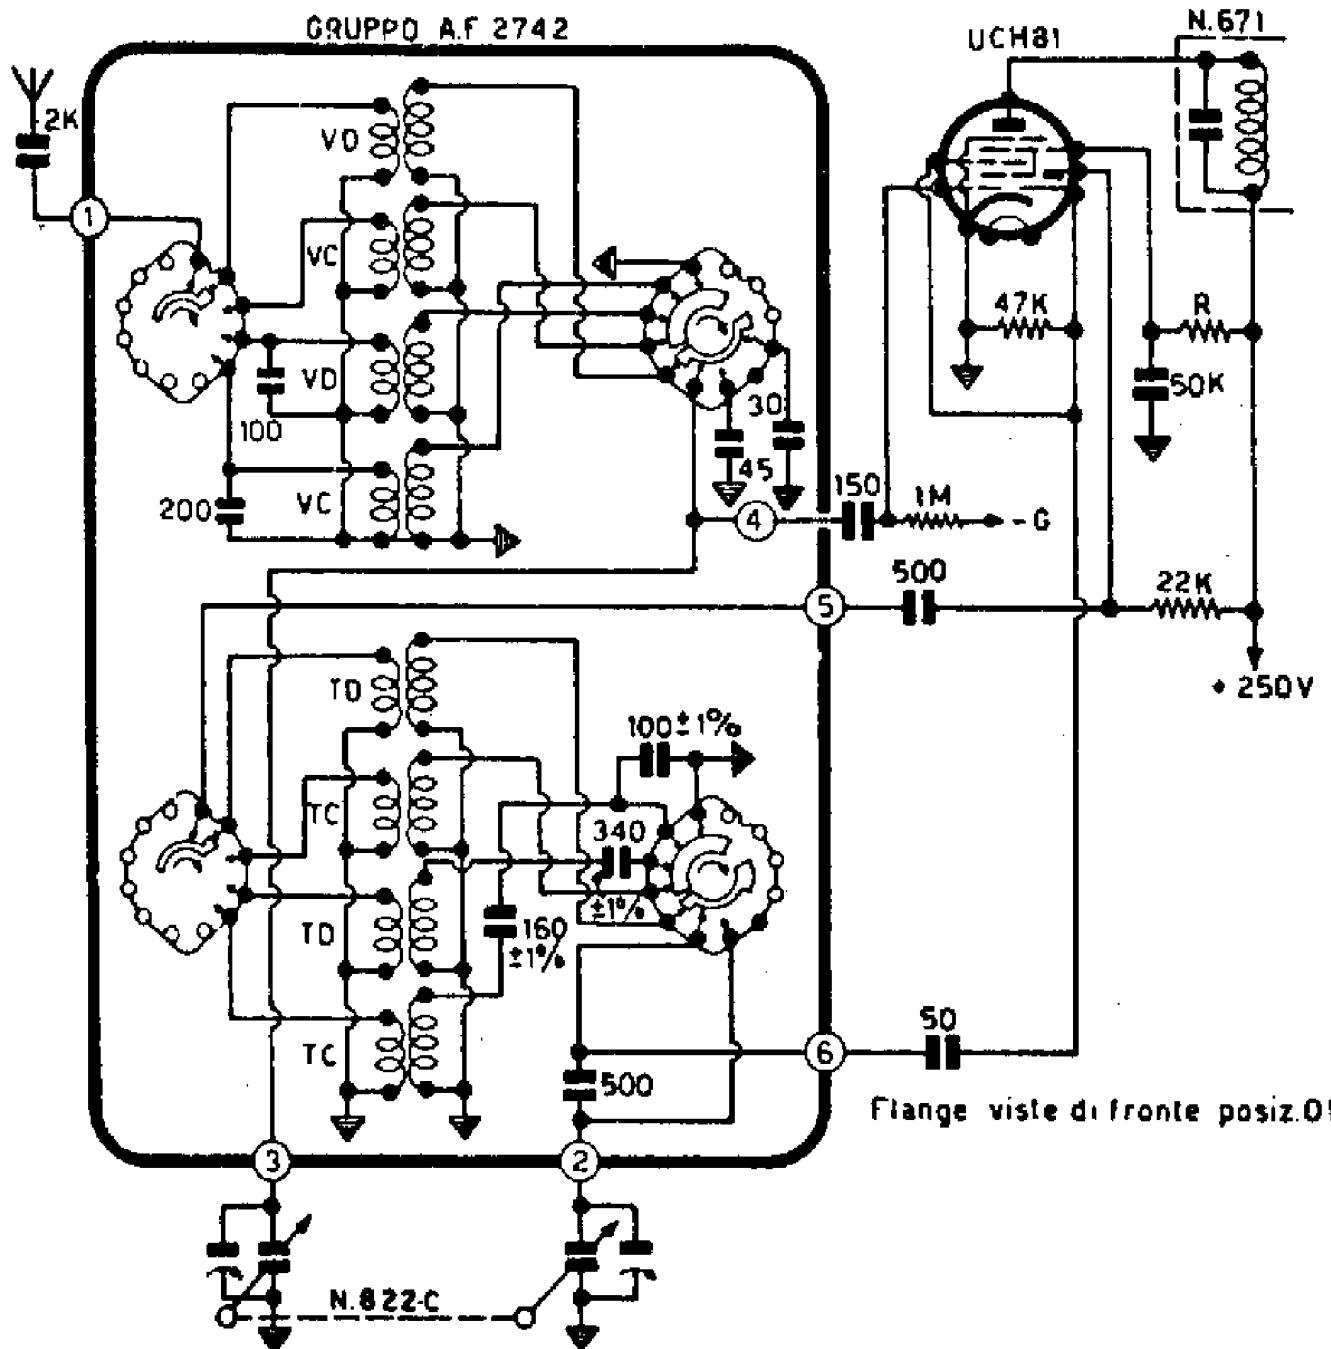

N. 2742

GRUPPI R.F.

Catalogo N.	Comando	Valvola convert. tipo (1)	Condensat. variabile Cat. N.	Gamme d'onda in metri					
2730	rotat. a bott.	ECH 81	825/C (6)	580÷180	(2)	—	—	—	—
2736	» " "	ECH 81	822/C	580÷180	50,5÷48,5	33÷30	27÷23,5	21÷16,5	21÷16,5
2738	» " "	OC170 (3)	822/C	580÷180	50,5÷48,5	33÷30	27÷23,5	21÷16,5	21÷16,5
2740	rotat. a bott.	OC170 (4)	827/C (7)	580÷180	(2)	—	—	—	—
2741	con tast. 182	ECH 81	822/C	Fono	580÷180	102÷52	52÷28	28,5÷15	28,5÷15
2742	» " "	ECH 81	822/C	Fono	2000÷850	580÷180	90÷35	35÷15	35÷15
2743	» " "	ECH 81	822/C	Fono	580÷180	52÷35	32÷22	21,5÷15	21,5÷15
2746	» " "	OC170 (3)	822/C	Fono	580÷180	55÷45,5	45,5÷34,5	35,5÷17,5	35,5÷17,5
2682	» " "	ECH 81	825/C (6)	Fono	(2)	180÷580	185÷65	70÷25	70÷25
2683	» " "	ECH 81	825/C (6)	Fono	(2)	2000÷850	580÷180	65÷19	65÷19
2683-FD(5)	» " "	ECH 81	825/C (6)	Fono	(2)	2000÷850	580÷180	65÷19	65÷19
2673	rotat. a bott.	6BE 6	821/C	580÷190	100÷40	41÷32	33÷26	27÷16	27÷16
2672	» " "	ECH 42	821/C	580÷190	100÷40	41÷32	33÷26	27÷16	27÷16

(1) E' indicato un solo tipo ma può essere usata qualsiasi altra valvola equivalente.

(2) Collegamento per il Gruppo a M.d.F. esterno.

(3) Philips: da montare esternamente.

(4) Philips: già incorporato nel Gruppo unitamente al diodo per il CAV.

(5) Il N. 2683-FD utilizza la gamma OL solamente per la filodiffusione; in questo Gruppo, perciò, l'entrata OL è separata dal circuito d'antenna.

(6) Il condensatore variabile N. 825/C è incorporato nel Gruppo per la M.d.F.

(7) Il N. 827/C è un condensatore variabile montato sul Gruppo per M.d.F. N. 2728, utilizzato nel ricevitore G 3305.