


Schaltschema für SABA -Freudenstadt W5 - 3D

Konstruktionsänderungen vorbehalten!

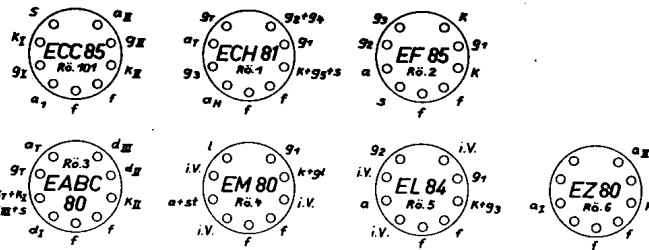



Kombinations - Bandfilter

5434 CU 40


5434 DU 45

5434 CU 60

Meßbuchsen - Fassung
(von oben gesehen)

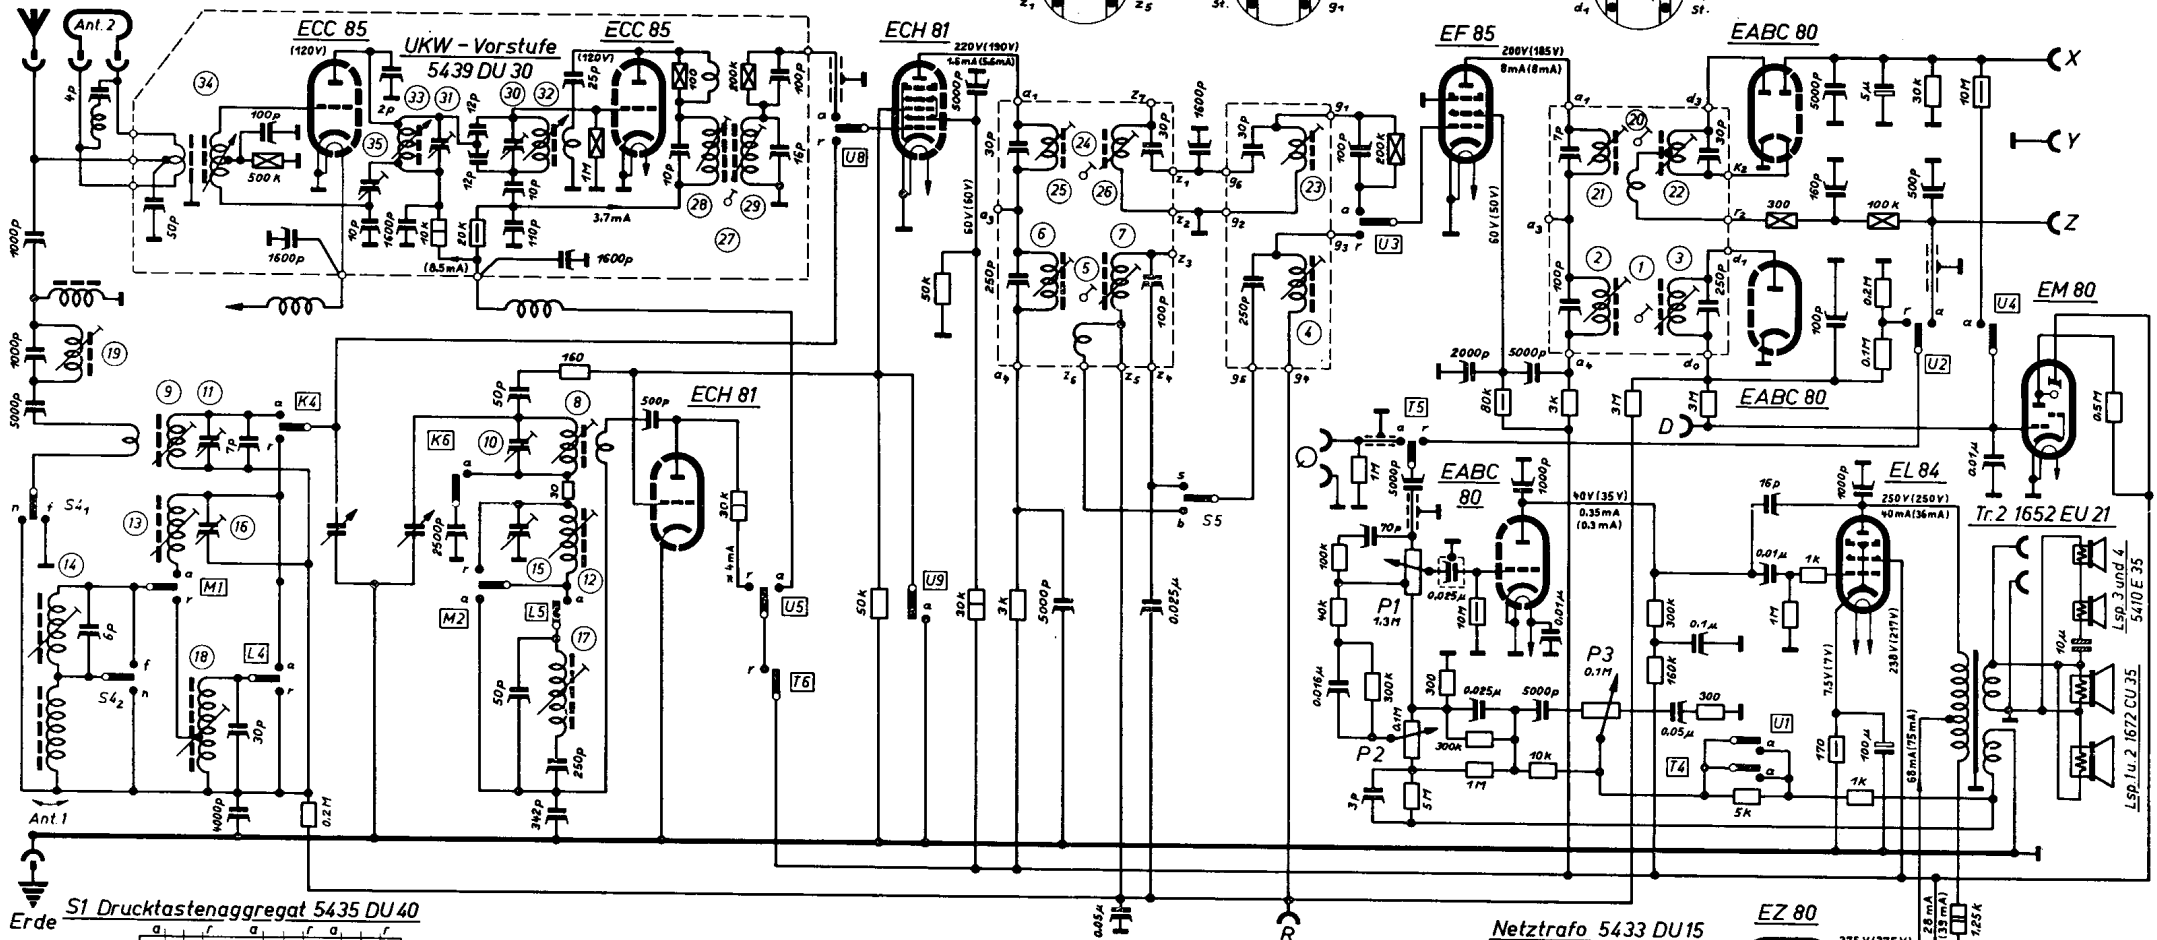

S1 Drucktastenaggregat 5435 DU 40

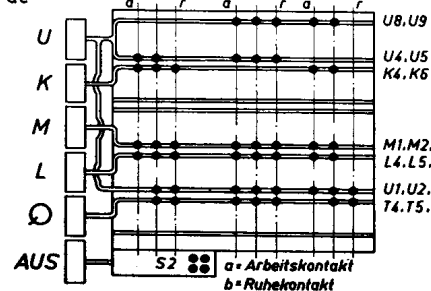

- S2 = Netzschalter
- S3 = Spannungs-Wahlsch. am Netztrafo
- S4 = Ferrit - Ant. - Schalter
- S5 = Bandbreiten - Schalter komb.m. Hochtönregler

Spannungen und Ströme mit Multiv II (300/30V) auf Stellung MW u. UKW gemessen. (Klammerwerte auf UKW.)


Zahlen an den Abgleichstellen entsprechen den Abgleich-Positionen der Abgleichvorschrift 5432-3003, z.B. (2)

5432-3000

Belast. d. Widerst.

- 1/10 W
- 1/4 W
- 1/2 W
- 1 W
- 2 W

Netztrafo 5433 DU 15

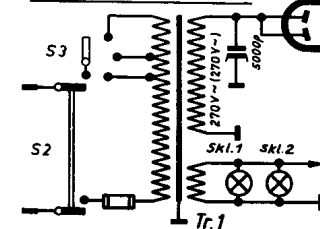

Si.1 bei 220V = 0.5 A
Si.2 bei 150 u. 125 V = 1.0 A