


Sämtliche Spannungen sind gegen Chassis mit einem Instrument von 500  $\Omega/V$  in 300 bzw. 20V-Maßbereich bei 200V-Netzspannung gemessen.  
Strom- und Spannungs- und Werte in Stellung UKW gemessen.  
Eingeklammerte Werte bei MW.



Konstruktionsänderungen vorbehalten!

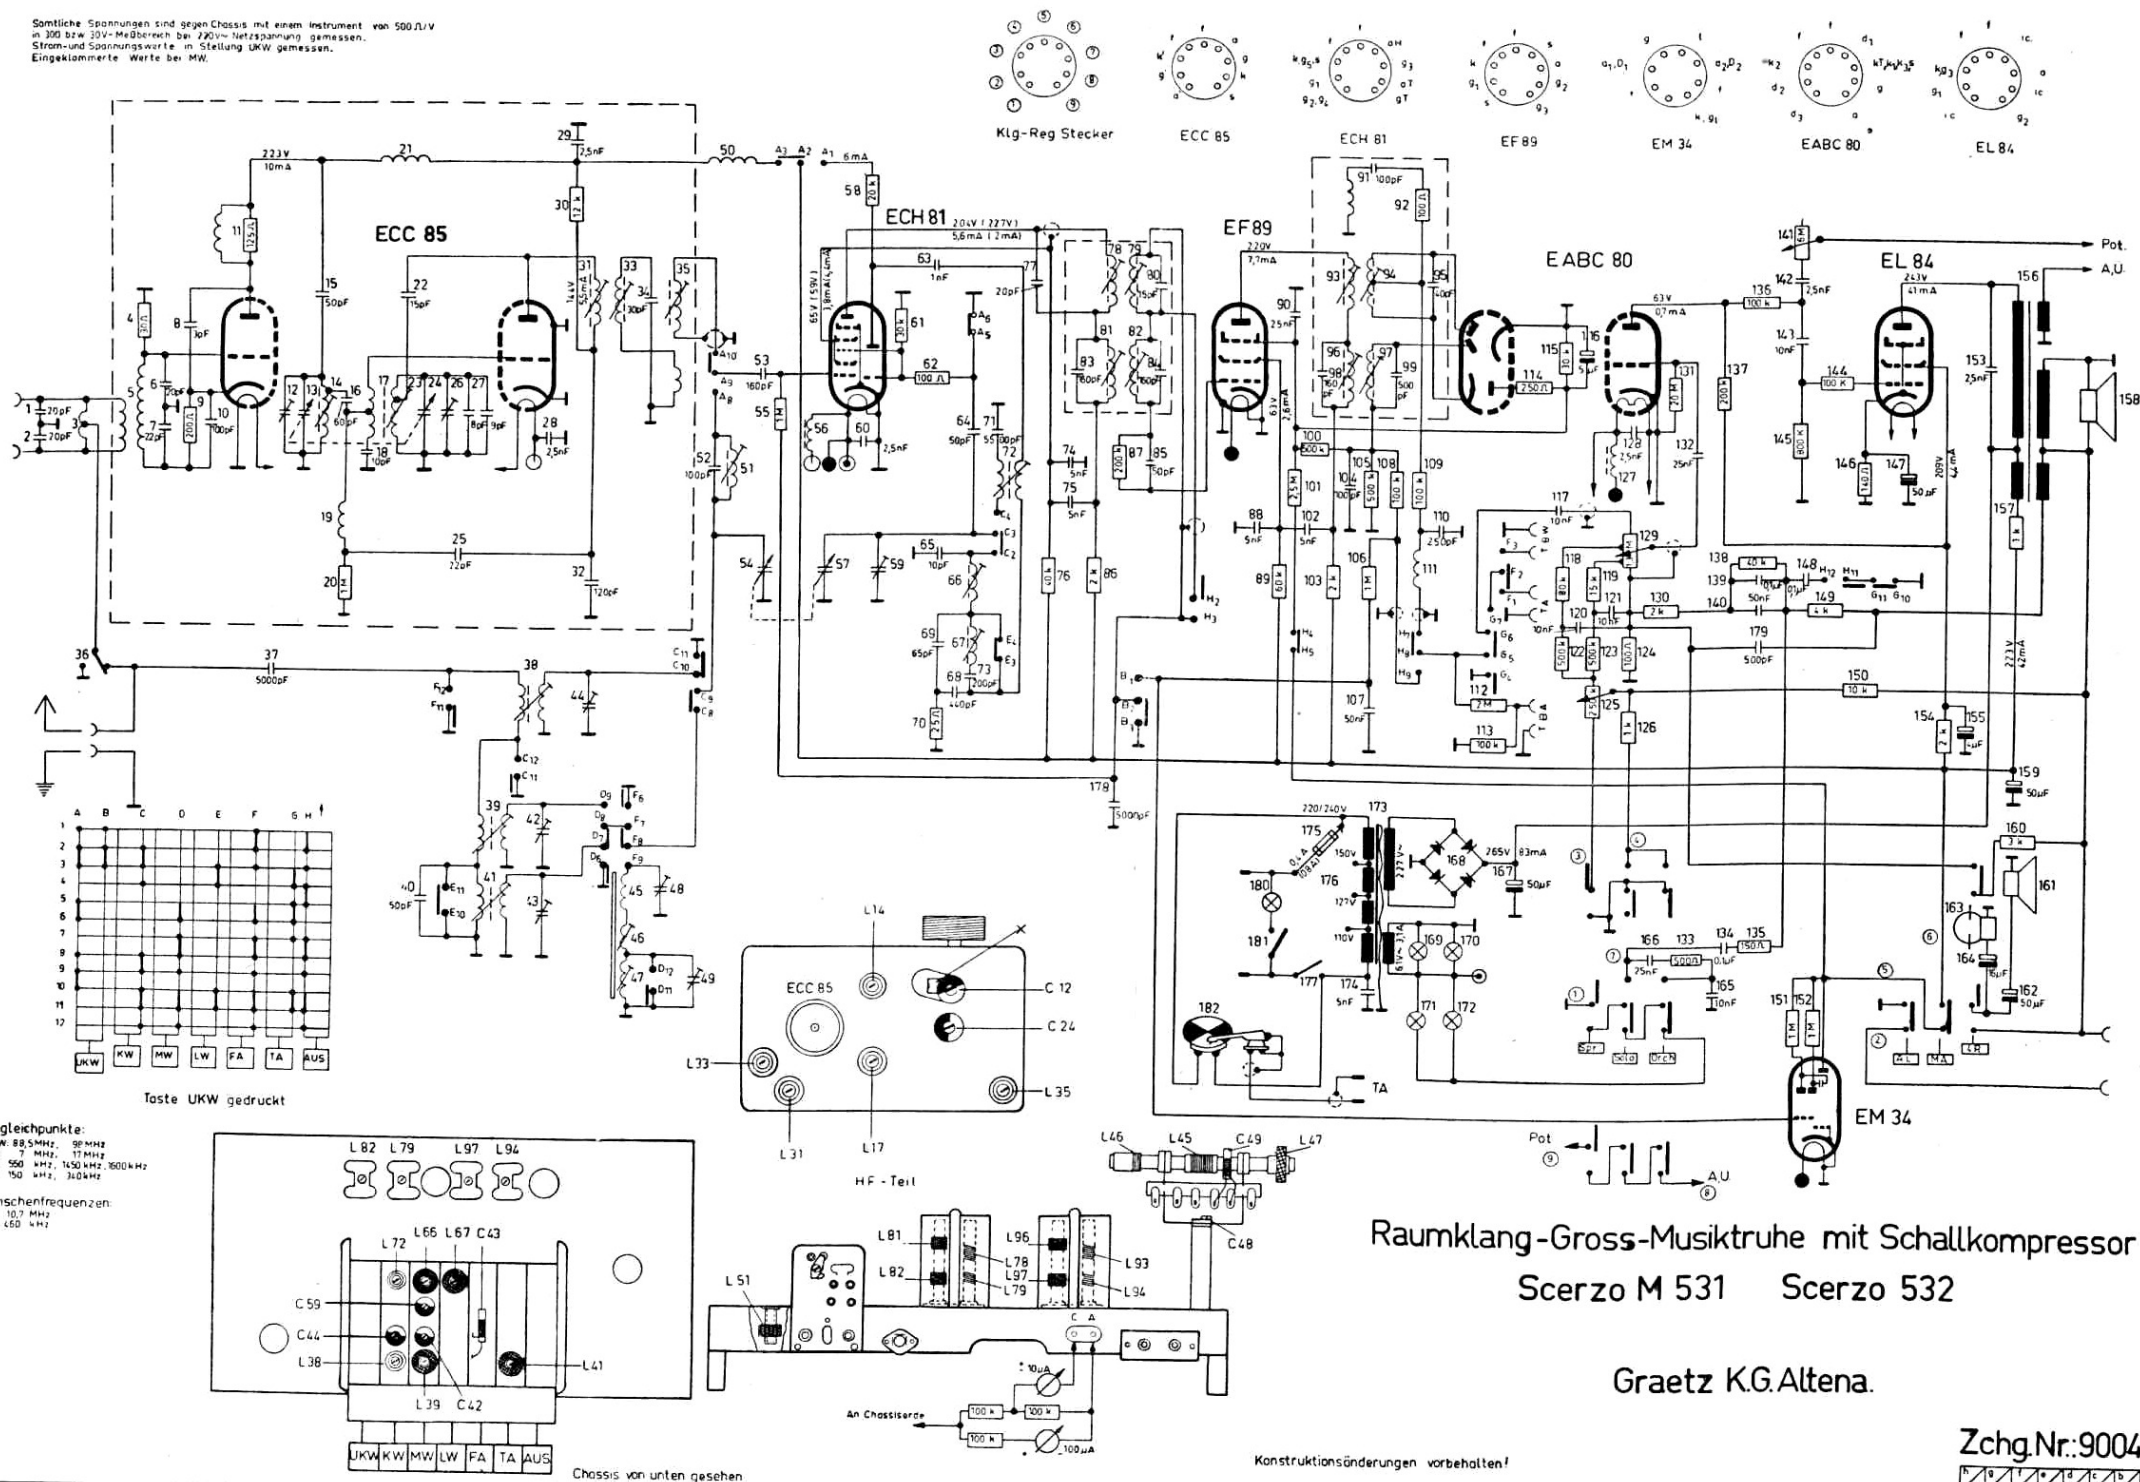