

C 1,14,15,16, 2,3,4,5,20, 22, 21, 6,7, 10,8,9,6,9,11,23,24,12,13,25,26,32,33,34, 36,37,39 40,63,41,42, 43, 44,45,46,47,49, 48 50,51,52,53,62,54,57,55,56, 58,59, 70,61,60
R 17,18,19, 1, 2,5,8,9, 10,3,11, 4,6, 31,35 38,68 16,17,41,18,20, 19,21,40,23,22 24,26,25,31,21,27,36,28,29,30,33,32, 34, 55
L 1,2,10,11,3,12,13,31 4 5,6,15,16,17,7,8, 13,20,21,22, 23,25,26,27,24 28, 29, 30, 9

Schaltbild


Wiring diagram

Glewe

Saalburg 5170

schéma des connexions

diagrama de conexiones

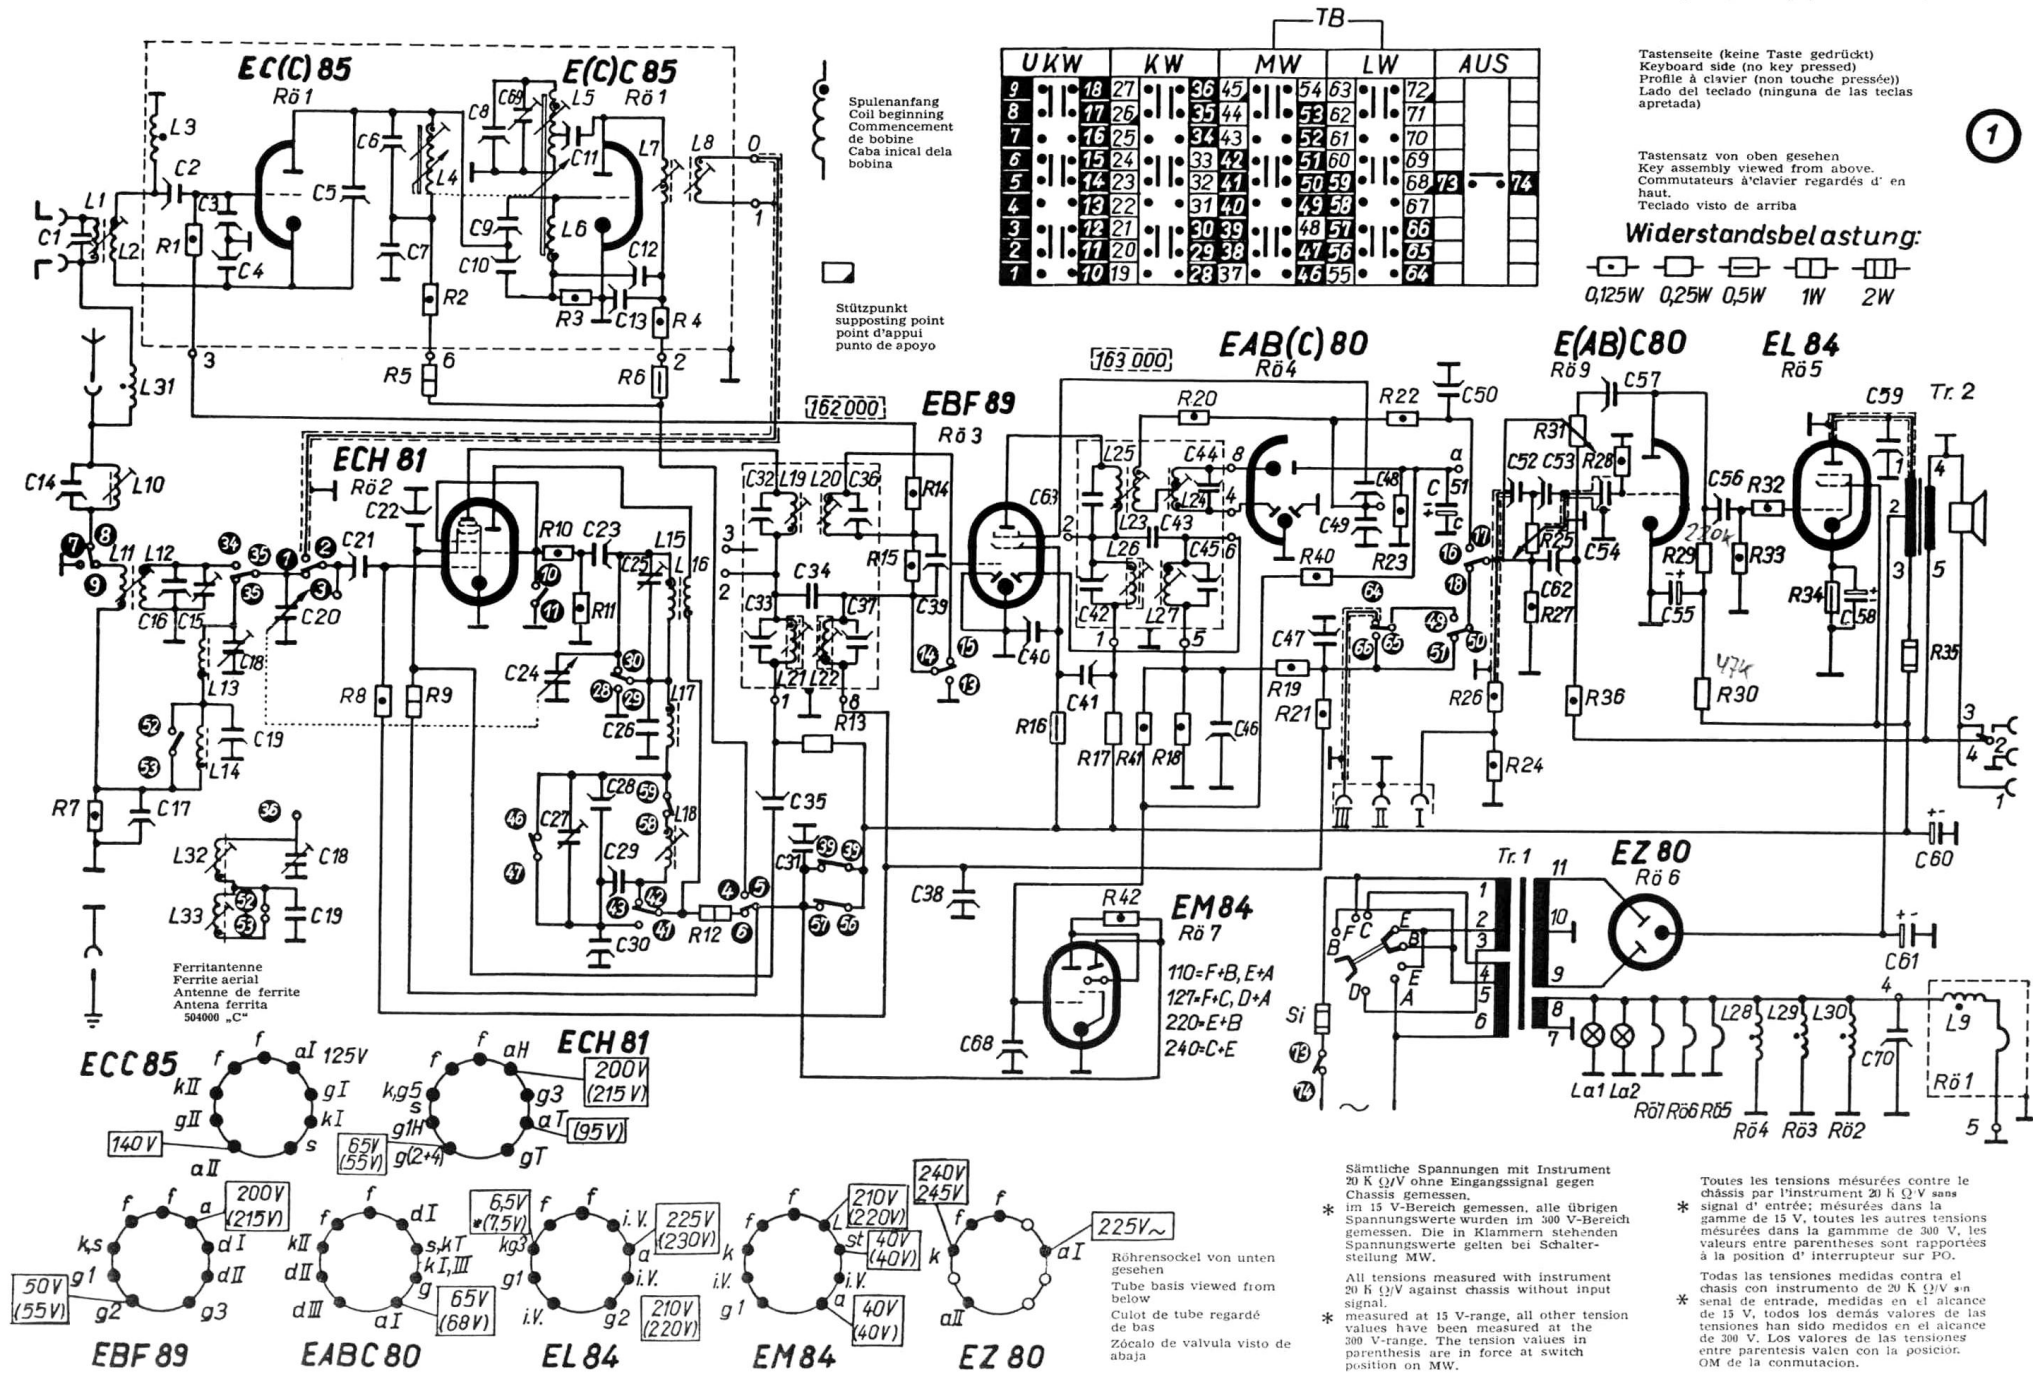


TB

	UKW	KW	MW	LW	AUS
9	18	27	36	45	54
8	17	26	35	44	53
7	16	25	34	43	52
6	15	24	33	42	51
5	14	23	32	41	50
4	13	22	31	40	49
3	12	21	30	39	48
2	11	20	29	38	47
1	10	19	28	37	46

Tastenseite (keine Taste gedrückt)
 Keyboard side (no key pressed)
 Profilé à clavier (non touche pressée)
 Lado del teclado (ninguna de las teclas
 apretada)

Tastensatz von oben gesehen
 Key assembly viewed from above.
 Commutateurs à clavier regardés d'en
 haut.
 Teclado visto de arriba

Widerstandsbelastung:



Sämtliche Spannungen mit Instrument
 20 K Ω/V ohne Eingangssignal gegen
 Chassis gemessen.
 * im 15 V-Bereich gemessen, alle übrigen
 Spannungswerte wurden im 300 V-Bereich
 gemessen. Die in Klammern stehenden
 Spannungswerte gelten bei Schalter-
 stellung MW.
 All tensions measured with instrument
 20 K Ω/V against chassis without input
 signal.
 * measured at 15 V-range, all other tension
 values have been measured at the
 300 V-range. The tension values in
 parenthesis are in force at switch
 position on MW.

Toutes les tensions mesurées contre le
 châssis par l'instrument 20 K Ω/V sans
 signal d'entrée; mesurées dans la
 gamme de 15 V, toutes les autres tensions
 mesurées dans la gamme de 300 V, les
 valeurs entre parenthèses sont rapportées
 à la position d'interrupteur sur PO.
 * Todas las tensiones medidas contra el
 chasis con instrumento de 20 K Ω/V sin
 señal de entrada, medidas en el alcance
 de 15 V, todos los demás valores de las
 tensiones han sido medidos en el alcance
 de 300 V. Los valores de las tensiones
 entre parentesis valen con la posición
 OM de la conmutación.