


DK 192

DF 191

DAF 191

DL 192

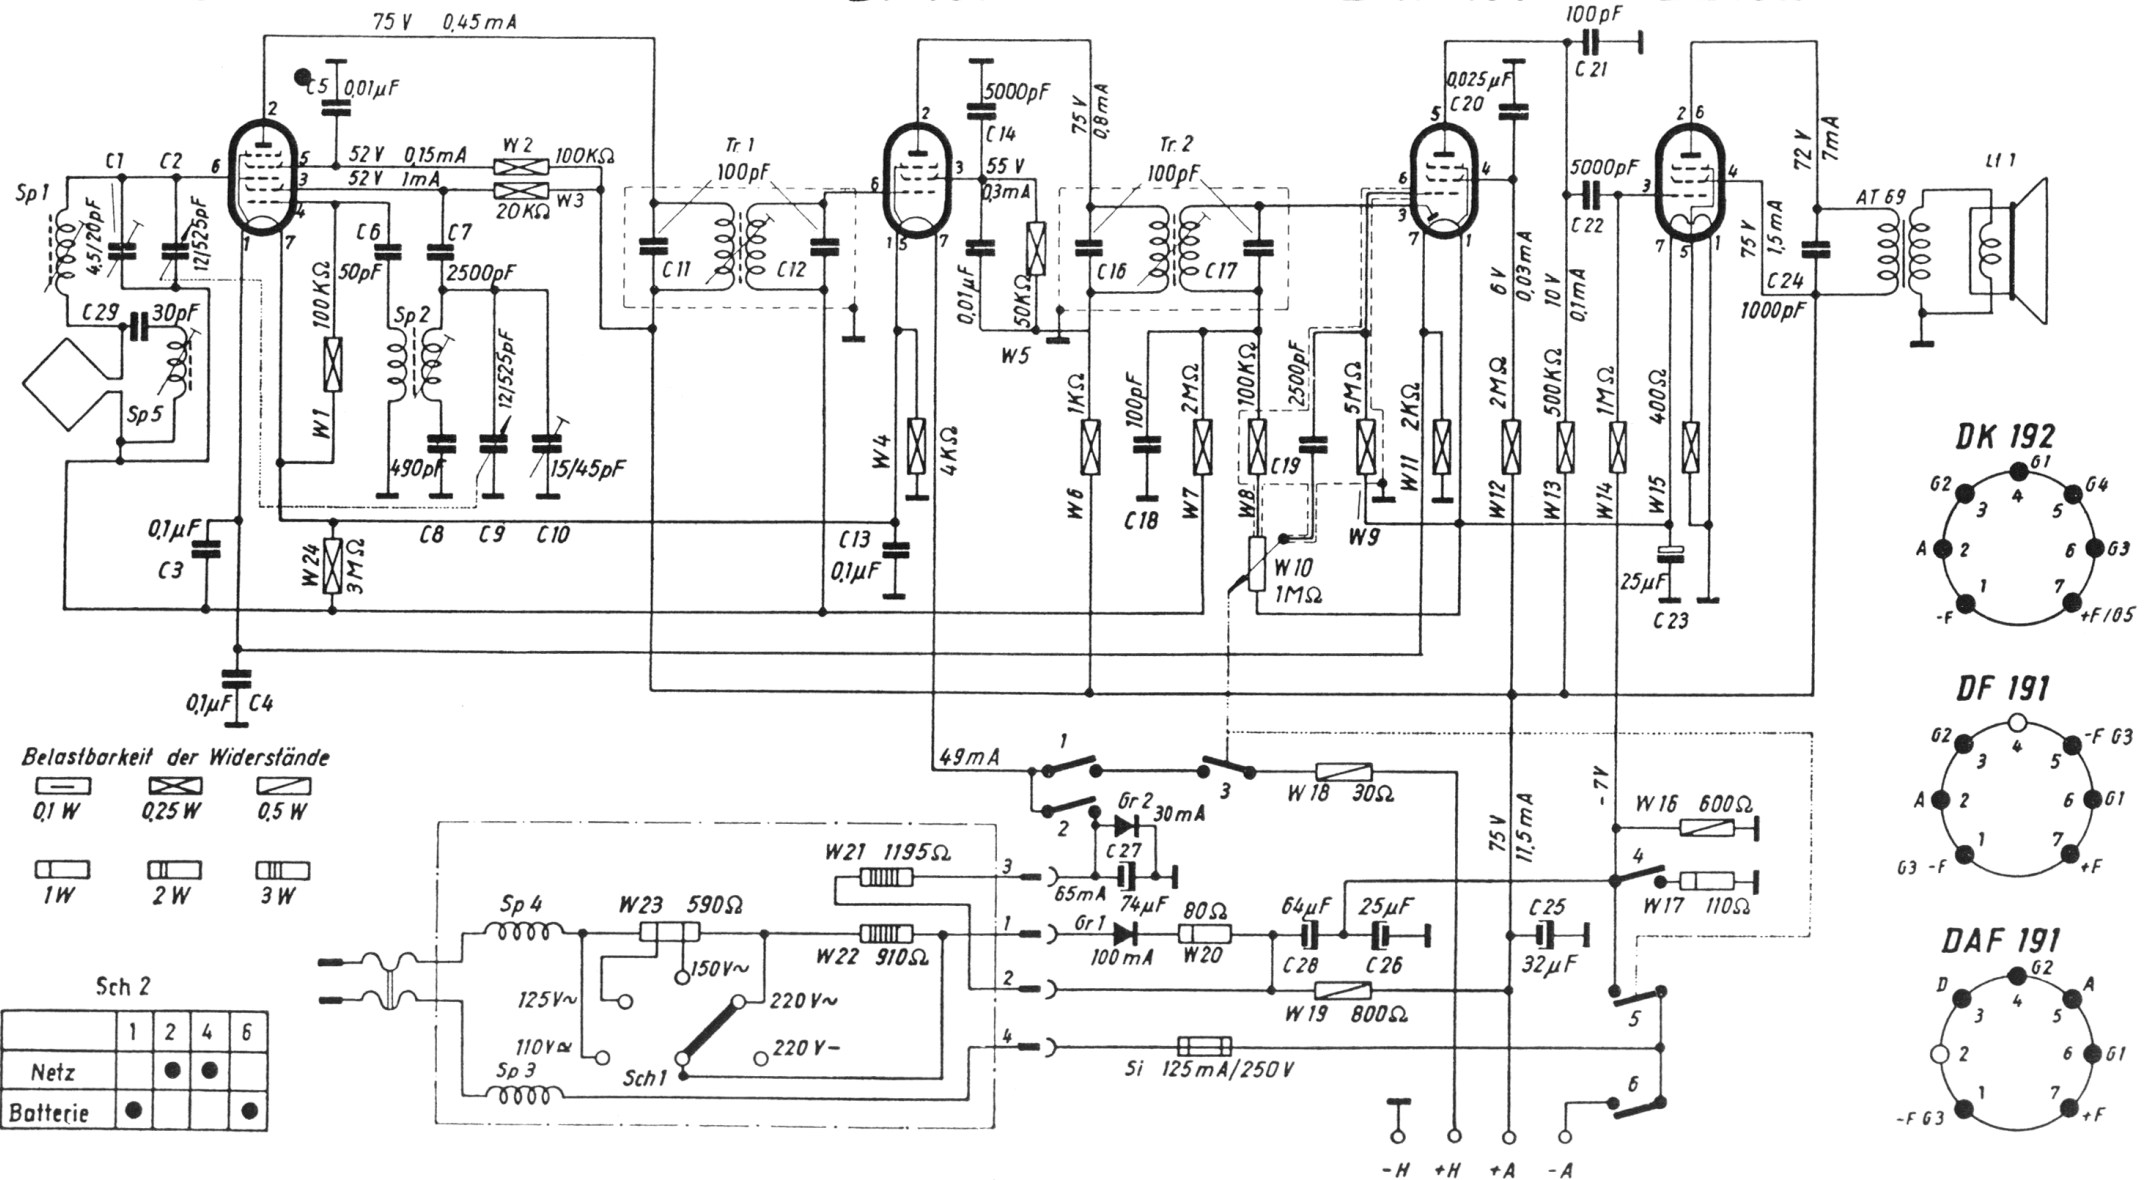

Ströme und Spannungen gemessen

mit Multizet II sind ca. Werte

Sämtliche Spannungen gegen Masse

gemessen 300 bzw. 30 V Bereich

Reparatur - Stromlaufplan

„Libelle“ Typ 4 D 61

