



Stromlaufplan Stradivari 3

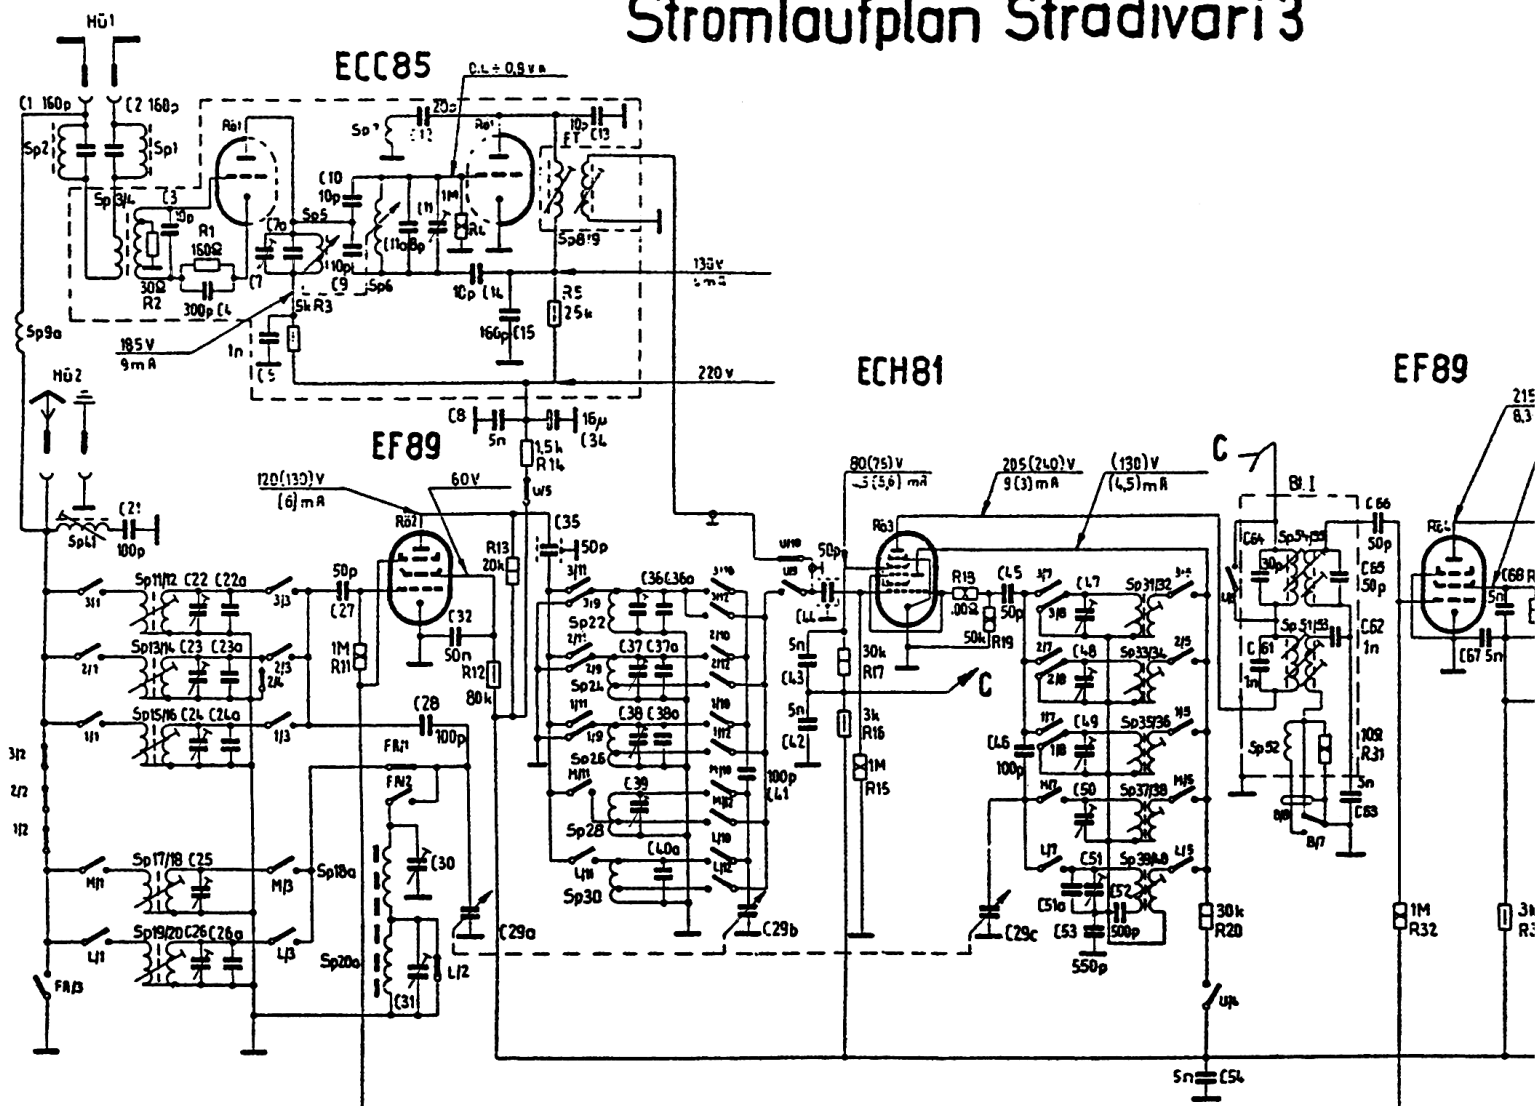


Änderungen vorbehalten!

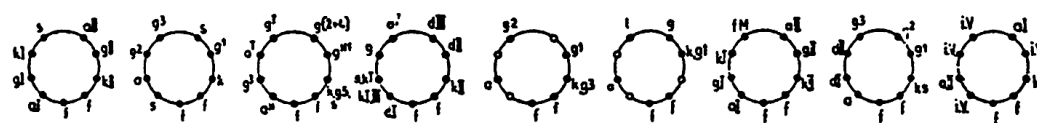


ECC85 EF89 ECH81 EABC80 EL84 EM80 ECC83 EBF89 EZ81


Meßpunkte der Serviceleistung



⑤ **Berührungsschutz**






Kontaktstellung bei gedrückter Taste



Die St:


1	29-08-2000	2
	Min. Nr.	Name

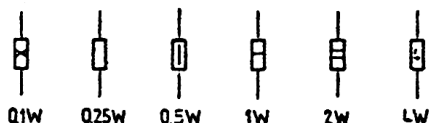

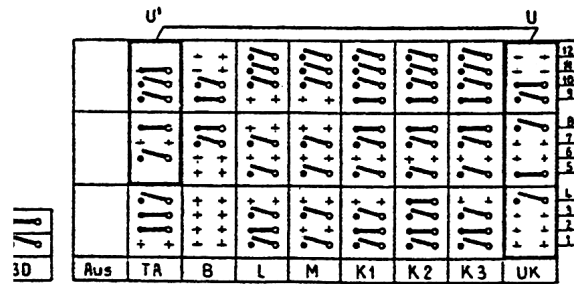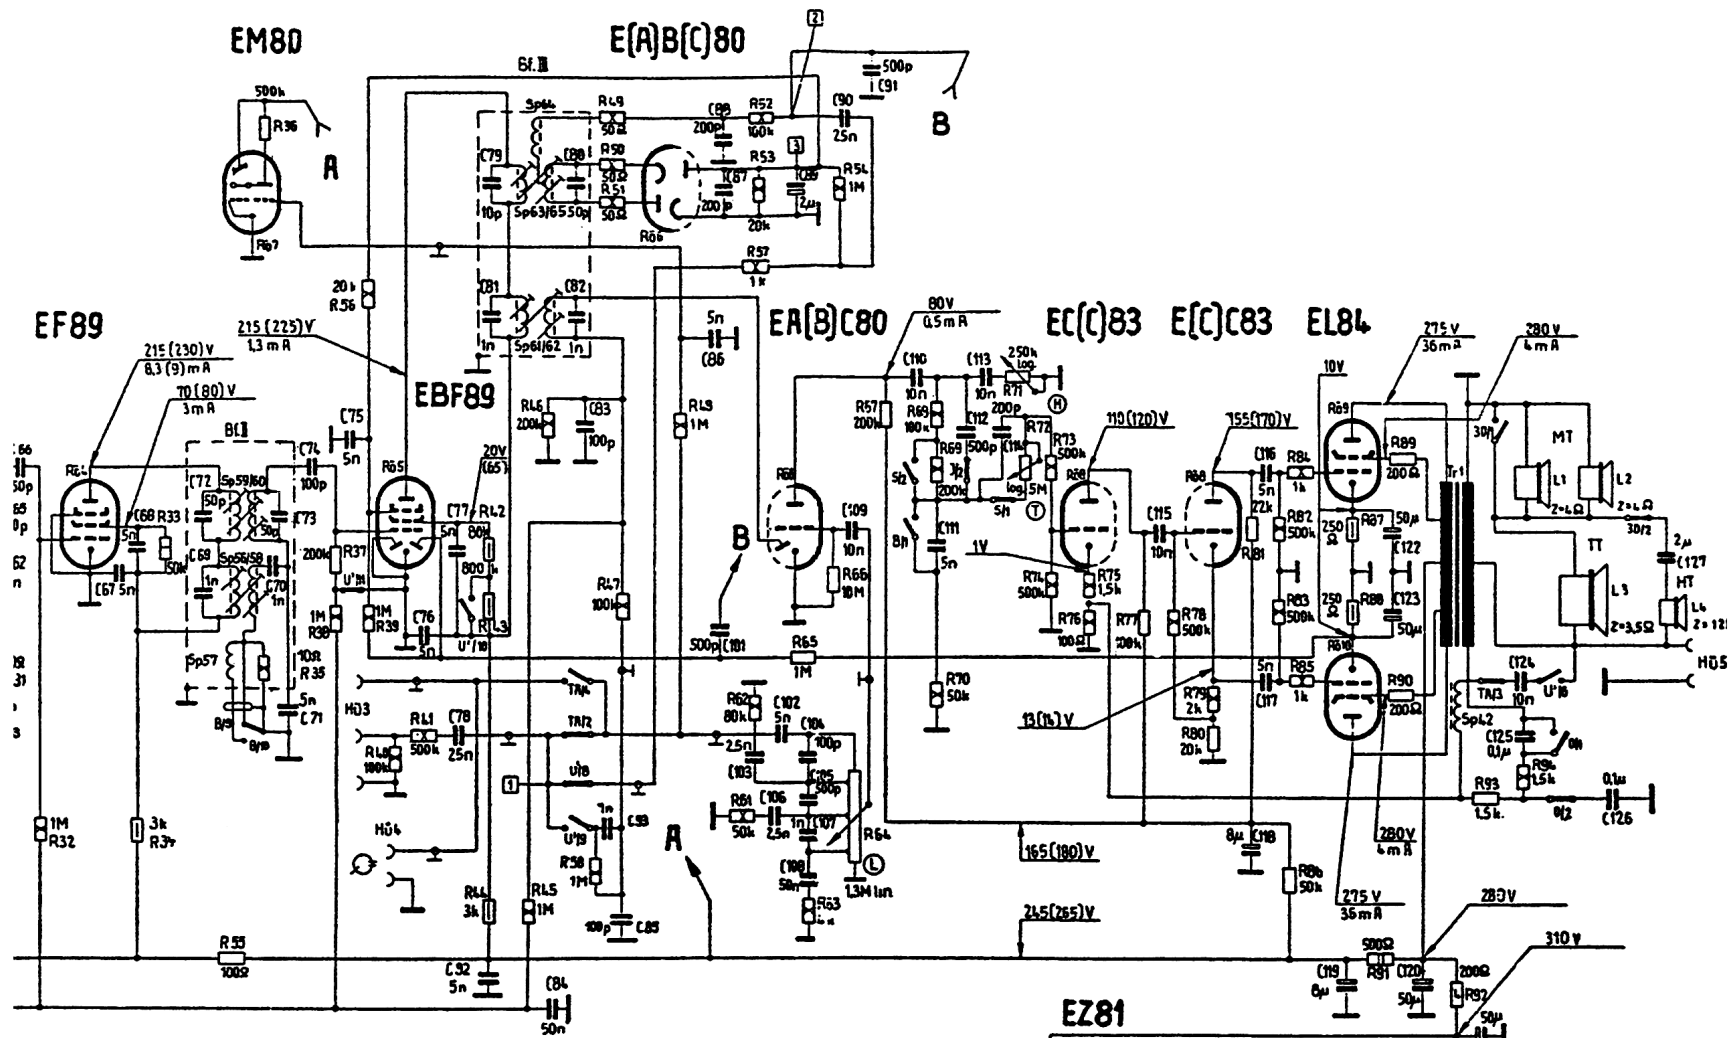

Von oben auf die Kontakte gesehen
Die Stellung der Schalter bei gedrückter UK Taste

Sämtliche Meßwerte mit Instrument 20000 Ω/V
* Werte mit 100k Ω Vorwiderstand gemessen, Bereich 1,5V
() Meßwerte beziehen sich auf Stellung bei AM Empfang

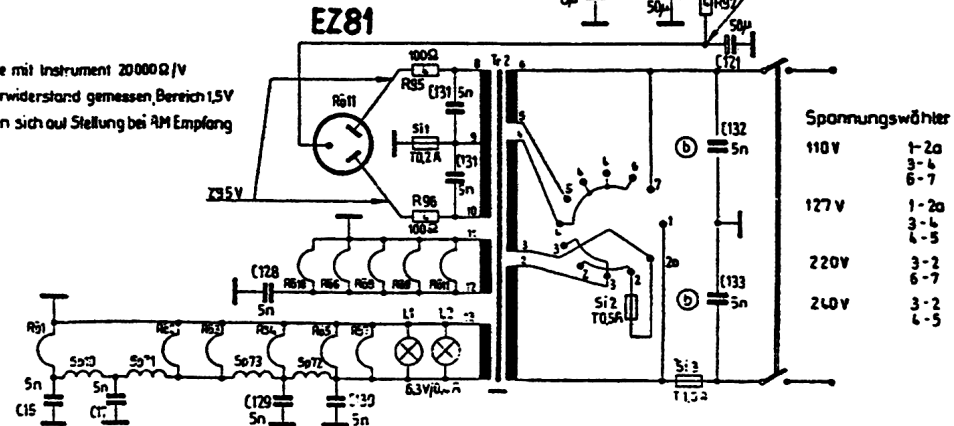

Spannungswähler

110 V	1-2a
	3-4
	6-7
127 V	1-2a
	3-4
	4-5
220 V	3-2
	6-7
240 V	3-2
	4-5