


RECEPTOR IBERIA MODELO D-1613

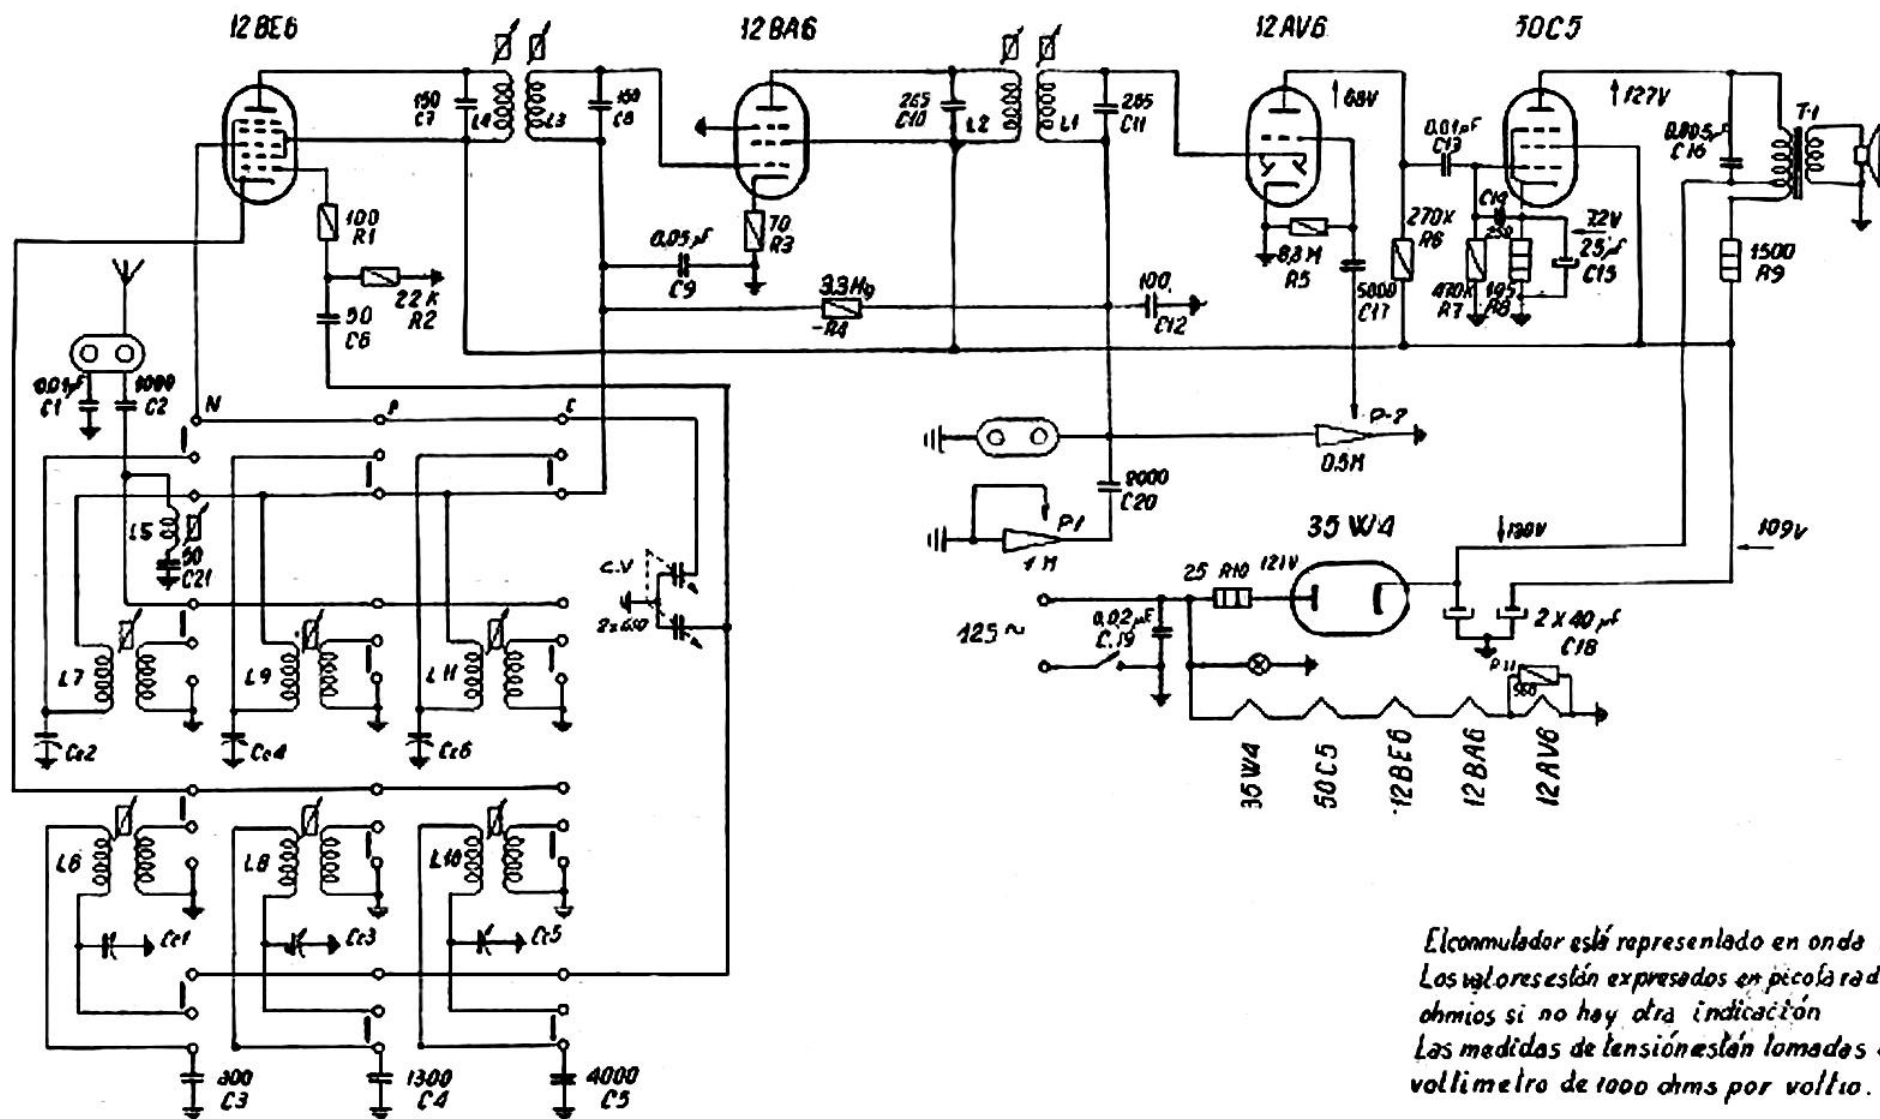

El conmutador está representado en onda normal.
Los valores están expresados en pequeña radios y
ohmios si no hay otra indicación
Las medidas de tensión están tomadas con un
voltímetro de 1000 ohms por voltio.

d	c	b	a	Designação e observações	Unidade	Nº posto	Alimentação	Outros
Estas são taboas de				Seguros	+	30	X	Benefícios de inden.
Mo.				1954		1955		1956
Vale				1957		1958		1959
Tm.				1960		1961		1962
ESQUEMA MODELO D-1613								V-084